



Montaj ve bakım kılavuzu

Gepard Condens

Gepard Condens 20 KTV-
FC/3 (H-TR), Gepard
Condens 24 KTV-FC/3 (H-
TR)



TR

İçindekiler

İçindekiler			
1 Emniyet	3	7.7	Kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması
1.1 İşlemle ilgili uyarı bilgileri	3	7.8	Kullanma suyu sıcaklığının ayarlanması
1.2 Amacına uygun kullanım	3	7.9	Gaz ayarının kontrol edilmesi ve ayarlanması.....
1.3 Genel emniyet uyarıları.....	3	7.10	Sızdırmazlık kontrolü
1.4 Yönetmelikler (direktifler, kanunlar, standartlar)	5	8	Sisteme / Tesisata uyarlama.....
2 Doküman ile ilgili uyarılar	6	8.1	Parametrelerin açılması/ayarlanması
2.1 Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması	6	8.2	Pompanın basma yüksekliği.....
2.2 Dokümanların saklanması	6	8.3	Pompa gücünün ayarlanması
2.3 Kılavuzun geçerliliği	6	9	Ürünü son kullanıcıya teslim etme
3 Ürünün tanımı	6	10	Arıza giderme.....
3.1 Yapısı.....	6	10.1	Arızanın giderilmesi
3.2 Kontrol paneline genel bakış	6	10.2	Arıza hafızasının çağrılması/silinmesi
3.3 Cihaz tip etiketi üzerindeki bilgiler	7	10.3	Tamirin hazırlanması
3.4 Ürün üzerindeki semboller	7	10.4	Tamiri tamamlama
3.5 CE işaretİ	7	11	Kontrol ve bakım şartlarına uyulması.....
4 Montaj	7	11.1	Yedek parça temini
4.1 Ürünün ambalajından çıkarılması	7	11.2	Temizlik çalışmalarının hazırlanması
4.2 Teslimat kapsamının kontrolü.....	7	11.3	Temizlik çalışmalarının tamamlanması
4.3 Ölçüler	8	11.4	Üründeki suyun boşaltılması
4.4 Minimum mesafeler	8	11.5	Genleşme tankı ön basıncının kontrol edilmesi.....
4.5 Yanıcı parçalara mesafeler.....	8	12	Ürünün devre dışı bırakılması.....
4.6 Montaj şablonu kullanımı	8	12.1	Ürünü geçici olarak devre dışı bırakma
4.7 İzin verilen çevre sıcaklığına dikkat edin	8	12.2	Ürünün kapatılması.....
4.8 Ürünün duvara montajı	9	13	Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi
4.9 Ön kapağın ve yanma odası kapağının takılması/sökülmesi	9	14	Müşteri hizmetleri
		Ek	23
5 Kurulum.....	10	A	Servis seviyesi – Genel bakış
5.1 Montaj gereksinimleri.....	11	B	Kontrol ve bakım çalışmaları – Genel bakış.....
5.2 Gaz bağlantısının ve ısıtma devresi gidiş hattının /isıtma devresi dönüş hattının montajı	11	C	Devreye alma kontrol listesi
5.3 Soğuk ve sıcak su bağlantısının montajı	11	D	Arıza mesajları – Genel bakış
5.4 Sifonun doldurulması ve yoğuşma suyu gider hattının bağlanması	11	E	Arıza giderme – Genel bakış
5.5 Tahliye borusunun, ürünün emniyet ventiline bağlanması	12	F	Devre bağlantı şeması
5.6 Hava/atık gaz kurulumu	12	G	Teknik veriler
5.7 Elektrik kurulumu	13	H	Yanma havası/atık gaz sistemi
5.8 Reglerin bağlanması	14	H.1	Yanma havası/atık gaz sistemi için minimum mesafeler
6 Kullanım	14	Dizin	33
6.1 Kullanım konsepti	14		
6.2 Servis seviyesinin açılması	14		
7 Devreye alma	15		
7.1 İlk devreye alma	15		
7.2 Ürünü açma	15		
7.3 Isıtma suyunun/dolum ve takviye suyunun kontrol edilmesi ve hazırlanması	15		
7.4 Düşük su basıncının önlenmesi	16		
7.5 Isıtma sisteminin doldurulması ve havasının atılması	16		
7.6 Sıcak su devresinin doldurulması ve havasının alınması	16		



1 Emniyet

1.1 İşlemle ilgili uyarı bilgileri

İşlemle ilgili uyarı bilgilerinin sınıflandırılması
İşlemle ilgili uyarı bilgileri, aşağıda gösterildiği gibi tehlikenin ağırlığına bağlı olarak uyarı işaretleri ve uyarı metinleriyle sınıflandırılmıştır:

Uyarı işaretleri ve uyarı metinleri



Tehlike!

Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi



Tehlike!

Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi



Uyarı!

Hafif yaralanma tehlikesi



Dikkat!

Maddi hasar veya çevreye zarar verme tehlikesi

1.2 Amacına uygun kullanım

Yanlış veya amacına uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda; yaşamsal tehlike arz edebilir, ürünlerde veya çevresinde maddi hasarlar meydana gelebilir.

Bu ürün, kapalı ısıtma sistemlerine ve sıcak su hazırlamasına yönelik ısıtma cihazı olarak öngörmüştür.

Cihazın tasarımına bağlı olarak, bu kılavuzda bahsedilen ürünler sadece ilgili dokümlarda belirtilen yanma havası/atık gaz akım borusu aksesuarlarıyla monte edilmeli ve cağıstırılmalıdır.

Ürünün araç içerisinde kullanımı, örn. kamyonlar, amacına uygun değildir. Sürekli bir yere bağlı olan sabit birimler araç değildir (yani sabit montaj).

Amacına uygun kullanım arasında yer alanlar:

- Ürün ve sistemin diğer bileşenleri ile birlikte verilen kullanım, montaj ve bakım kılavuzlarının dikkate alınması
- Ürün ve sistemin montaj kurallarına göre kurulumu ve montajı
- Kılavuzlarda yer alan tüm kontrol ve bakım şartlarının yerine getirilmesidir.

Amacına uygun kullanım ayrıca IP koduna uygun kurulumu da kapsamaktadır.

Bu kılavuzda tarif edilenin dışında bir kullanım veya bunu aşan bir kullanım amacına uygun değildir. Her türlü doğrudan ticari ve endüstriyel kullanım da amacına uygun kullanım değildir.

Dikkat!

Her türlü kötü amaçlı kullanım yasaktır.

1.3 Genel emniyet uyarıları

1.3.1 Yetersiz nitelik nedeniyle tehlike

Aşağıdaki çalışmalar sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır:

- Montaj
- Sökme
- Kurulum
- Devreye alma
- Kontrol ve bakım
- Tamir
- Devre dışı bırakma
- ▶ Güncel teknoloji seviyesine uygun hareket edin.

1.3.2 Fazla ürün ağırlığı nedeniyle yaralanma tehlikesi

- ▶ Ürünü en az iki kişiyle taşıyın.

1.3.3 Gaz kaçağı nedeniyle ölüm tehlikesi

Binalarda doğal gaz kokusunda:

- ▶ Gaz kokusu olan mekanlarda bulunmayın.
- ▶ Mükemməl kapıları ve pencereleri açın ve cereyan yapmasını sağlayın.
- ▶ Açık alevden kaçının (örn. çakmak, kibrit).
- ▶ Sigara içmeyin.
- ▶ Binada bulunan elektrik şalterlerini, soketleri, zilleri, telefonu ve diğer iletişim sistemlerini kullanmayın.
- ▶ Gaz sayacı kapatma düzeneğini veya ana kapatma düzeneğini kapatın.
- ▶ Mükemməl üzerindeki gaz kesme vanasını kapatın.
- ▶ Diğer bina sakinlerini uyarın.
- ▶ Hemen binayı terk edin ve diğer kişilerin girmesini önleyin.
- ▶ Binayı terk etməz polisi ve itfaiyeyi arayın.

1 Emniyet

- Gaz şirketinin acil durum birimini evin dışındaki bir telefondan haberdar edin.

1.3.4 Tıkanmış veya sızdırılan atık gaz yolları nedeniyle ölüm tehlikesi

Montaj hataları, hasar, yanlış işlem, uygun olmayan montaj yeri veya benzeri nedenlerle atık gaz kaçağı olabilir ve zehirlenmeye yol açabilir.

Binalardaki atık gaz kokusunda:

- Erişebileceğiniz tüm kapıları ve pencereleri açın ve cereyan yapmasını sağlayın.
- Ürünü kapatın.
- Üründeki atık gaz yollarını ve atık gaz hattlarını kontrol edin.

1.3.5 Çıkan sıcak atık gazlar nedeniyle zehirlenme ve yanma tehlikesi

- Ürünü sadece yanma havası/atık gaz akım borusu tam monte edilmiş olarak çalıştırın.
- Ürünü – kısa süreli kontrol amaçları dışında – sadece monte edilmiş ve kapalı ön kapak ile çalıştırın.

1.3.6 Patlayıcı veya tutuşabilen maddeler nedeniyle yaşam tehlikesi

- Ürünü, patlayıcı ve yanıcı maddeler bulunan yerlerde (örn. benzin, kağıt, boyalar) kullanmayın.

1.3.7 Dolap gibi kaplamalar nedeniyle ölüm tehlikesi

Dolap gibi bir kaplama, ortam havasına bağlı çalıştırılan bir üründe tehlikeli durumlara yol açabilir.

- Ürünün yeterince yanma havası ile beslenmesine dikkat edin.

1.3.8 Yetersiz yanma havası girişi nedeniyle zehirlenme tehlikesi

Koşul: Ortam havasına bağımlı işletim

- Havalanırma gereksinimlerine uygun olarak ürünün montaj odasına sürekli ve yeterli hava girişi sağlayın.

1.3.9 Güvenlik tertibatlarının eksik olması nedeniyle ölüm tehlikesi

Bu kılavuzda yer alan şemalar, usulüne uygun kurulum için gerekli tüm güvenlik tertibatlarını içermemektedir.

- Sistem için gerekli güvenlik tertibatlarını monte edin.
- Geçerli ulusal ve uluslararası yasaları, standartları ve yönetmelikleri dikkate alın.

1.3.10 Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi

Gerilim taşıyan bileşenlere dokunursanız, elektrik çarpmasından dolayı ölüm tehlikesi söz konusudur.

Üründe çalışmaya başlamadan önce:

- Tüm elektrik beslemesini bütün kutuplarдан kapatarak ürünü yüksüz konuma getirin (en az 3 mm kontak açıklığı olan elektrikli ayırma donanımı üzerinden, örn. sigorta veya devre koruma şalteri).
- Tekrar çalıştırılmaya karşı emniyete alın.
- Kondansatörler boşalana kadar en az 3 dakika bekleyin.
- Gerilim olmamasını kontrol edin.

1.3.11 Sıcak parçalar nedeniyle yanma veya haşlanma tehlikesi

- Ancak bu parçalar soğuduktan sonra çalışmaya başlayın.

1.3.12 Atık gaz sızıntısı nedeniyle ölüm tehlikesi

Ürünü boş yoğunlaşma suyu sifonu ile çalıştırırsanız, ortam havasına atık gaz sızabilir.

- Yoğunlaşma suyu sifonunun, ürün işletimi için daima dolu olmasını sağlayın.

1.3.13 Uygun olmayan alet nedeniyle maddi hasar tehlikesi

- Uygun bir alet kullanın.

1.3.14 Donma sonucu maddi hasar tehlikesi

- Ürünü donma tehlikesi bulunan mekanlara monte etmeyin.



1.3.15 Uygun olmayan yanma ve ortam havası nedeniyle korozyon hasarı tehlikesi

Spreyler, çözücü maddeler, klor içeren temizlik maddeleri, boyalar, yapıştırıcı maddeler, amonyak bileşikleri, tozlar vb. ürünlerde ve atık gaz çıkış borusunda korozyona yol açabilir.

- ▶ Yanma havası beslemesinin flor, klor, kü-kürt, toz vs. içermemesini sağlayın.
- ▶ Montaj yerinde kimyasal madde olmamasını sağlayın.
- ▶ Ürünü kuaför salonlarında, boyacı veya mängoz atölyelerinde, temizlik işletmele-rinde vb. kullanmak istiyorsanız, teknik açı-dan kimyasal madde bulunmayan ortam havasının sağlandığı ayrı bir montaj odası seçin.
- ▶ Yanma havası, önceden sıvı yakıtlı kazan-lar veya bacanın kurumlanması neden olan diğer ısıtma cihazları için kullanılan bacalardan sağlanmamalıdır.

1.4 Yönetmelikler (direktifler, kanunlar, standartlar)

- ▶ Ulusal yönetmelikleri, standartları, direk-tifleri, düzenlemeleri ve kanunları dikkate alın.

2 Doküman ile ilgili uyarılar

2 Doküman ile ilgili uyarılar

2.1 Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması

- Sistem bileşenlerinin beraberinde bulunan tüm işletme ve montaj kılavuzlarını mutlaka dikkate alın.

2.2 Dokümanların saklanması

- Bu kılavuzu ve ayrıca birlikte geçerli olan tüm belgeleri kullanıcıya teslim edin.

2.3 Kılavuzun geçerliliği

Bu kılavuz sadece aşağıdaki ürünler için geçerlidir:


Ürün - Ürün numarası

Gepard Condens 20 KTV-FC/3 (H-TR)	0010028064
Gepard Condens 24 KTV-FC/3 (H-TR)	0010028065

3 Ürünün tanımı

3.1 Yapısı


3.1.1 Ürün yapısı

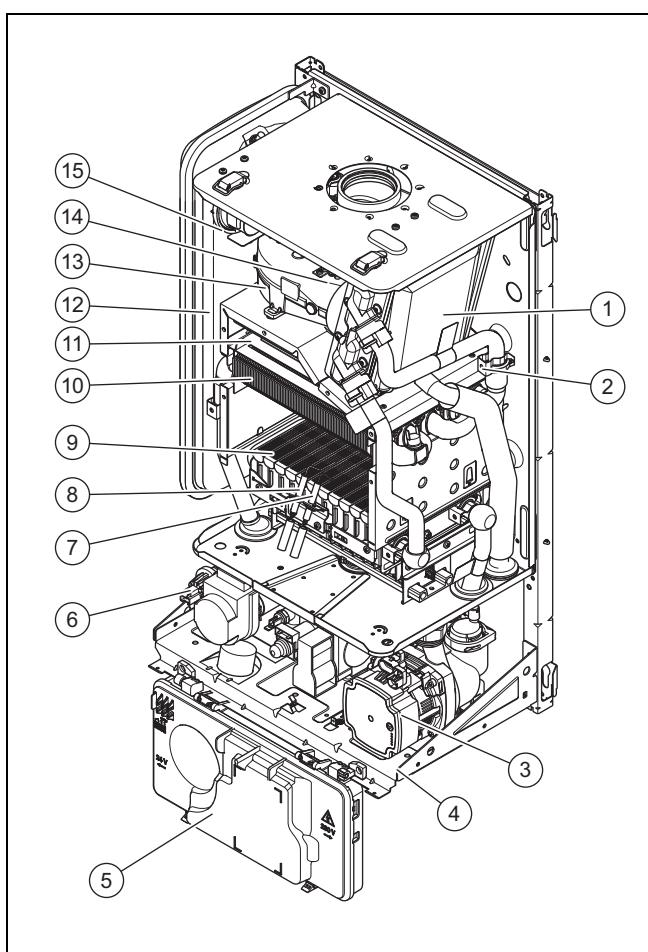

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 Atik gaz eşanjörü | 4 Hidrolik blok |
| 2 Aşırı ısınma termostatı | 5 Elektronik kutusu |
| 3 Isıtma pompası | 6 Emniyet termostatı |


- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 7 Ateşleme elektrodu | 12 Genleşme tankı |
| 8 İyonizasyon elektodu | 13 Fan |
| 9 Brülör | 14 Atık gaz termostatı |
| 10 Birincil ısı eşanjörü | 15 Hava basınç sensörü |
| 11 Isıtme paneli | |

3.1.2 Hidrolik bloğun yapısı

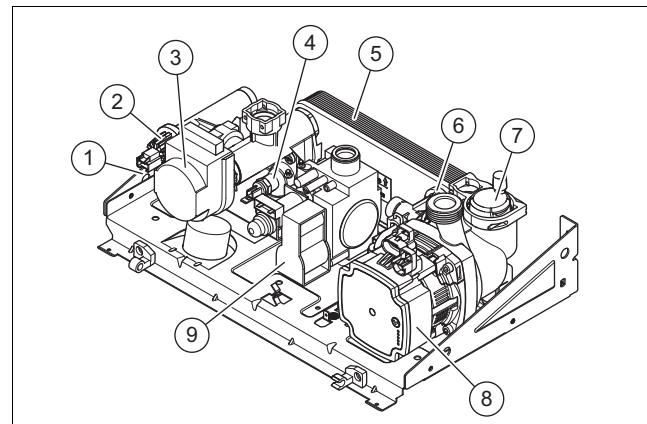

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1 Emniyet ventili | 6 Debimetre (DHW) |
| 2 Basınç sensörü | 7 Hava purjörü |
| 3 Üç yollu vana | 8 Yüksek verimli ısıtma devresi pompa |
| 4 Daldırma sensörü | 9 Gaz armatürü |
| 5 İkinci eşanjör | |

3.2 Kontrol paneline genel bakış

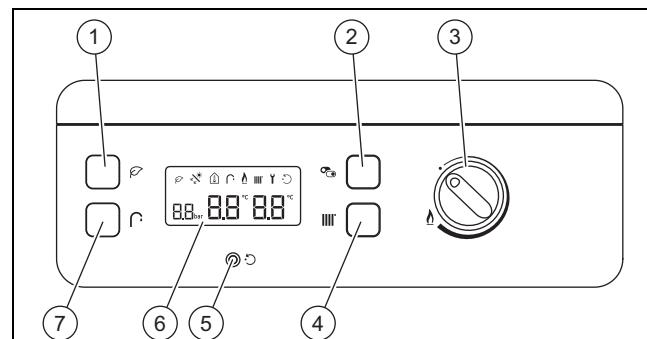

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 eco tuşu (ekonomi modu) | 4 Isıtma konumu tuşu (sıcaklık ayarı) |
| 2 Isıtma konumu tuşu (AÇIK/KAPALI) | 5 reset tuşu (sıfırlama) |
| 3 Döner düğme (AÇIK/KAPALI) | 6 Ekran (işletme göstergeleri) |
| | 7 Sıcak su konumu tuşu (sıcaklık ayarı) |

3.3 Cihaz tip etiketi üzerindeki bilgiler

Cihaz tip etiketi ürünü fabrikada takılmaktadır.

Cihaz tip etiketi üzerindeki bilgiler	Anlamı
	Kılavuzu okuyun!
H-TR/HEP	Tip bilgisi
20, 24	Cihaz gücü
H	Gaz cinsi (örn. doğal gaz)
TR	Hedef ülke (hedef pazar)
V	Şebeke gerilimi
W	Elektrik sarfiyatı
Hz	Şebeke frekansı
MPa (bar)	Maks. devre basıncı
IP	Koruma türü/koruma sınıfı
Kat. (örn. I 2H)	İzin verilen gaz kategorisi
Tip (örn. C ₁₂)	İzin verilen atık gaz bağlantıları
2H G20 - 20 mbar (2 kPa)	Fabrikasyon gaz cinsi ve gaz bağlantı basıncı
ww/jjjj	Üretim tarihi: Hafta/yıl
P	Anma ısıl güç aralığı
T _{maks.}	Maks. gidiş sıcaklığı
Q	Anma ısıl yük
D	Kullanım suyu debisi
	Isıtma konumu
	Sıcak kullanım suyu
PMW (örn. 8 bar (0,8 MPa))	Sıcak kullanma suyu devresi çalışma basıncı
PMS (örn. 3 bar (0,3 MPa))	Isıtma devresi çalışma basıncı
ED 92/42	Güncel verimlilik yönetmeliği 4* ile yerine getiriliyor
	Seri numaralı barkod, 7 ila 16 arasındaki rakamlar ürün numarasını belirtmektedir xxxxxxxxyyyyyyyyzzzzzzzzzz

3.4 Ürün üzerindeki semboller

Sembol	Anlamı
	Potansiyometrelere erişim
	Ürün 230 V şebeke gerilimi altındadır
	Oda termostatına bağlantı

3.5 CE işaretü



CE işaretü, ürünlerin uygunluk beyanları doğrultusunda geçerli yönetmeliklerin esas taleplerini yerine getirdiğini belgeleendirir.

Uygunluk açıklaması için üreticiye danışılabilir.

4 Montaj

4.1 Ürünün ambalajından çıkarılması

- Ürünü karton ambalajından çıkarın.
- Ürünün tüm parçalarındaki koruyucu folyoları çıkarın.


4.2 Teslimat kapsamının kontrolü

- Teslimat kapsamının eksik olup olmadığını kontrol edin.

Adet	Tanım
1	Isıtma cihazı
1	Cihaz askı plakası
1	Hava kısma halkası
1	Gaz bağlantısı ve conta
1	Montaj şablonu
1	Küçük malzemelerin bulunduğu torba: <ul style="list-style-type: none"> - 2 vida - 2 dübel - 6 conta
1	Garanti belgesi
1	Servis listesi
1	Dokümantasyon ek paketi


4 Montaj

4.3 Ölçüler

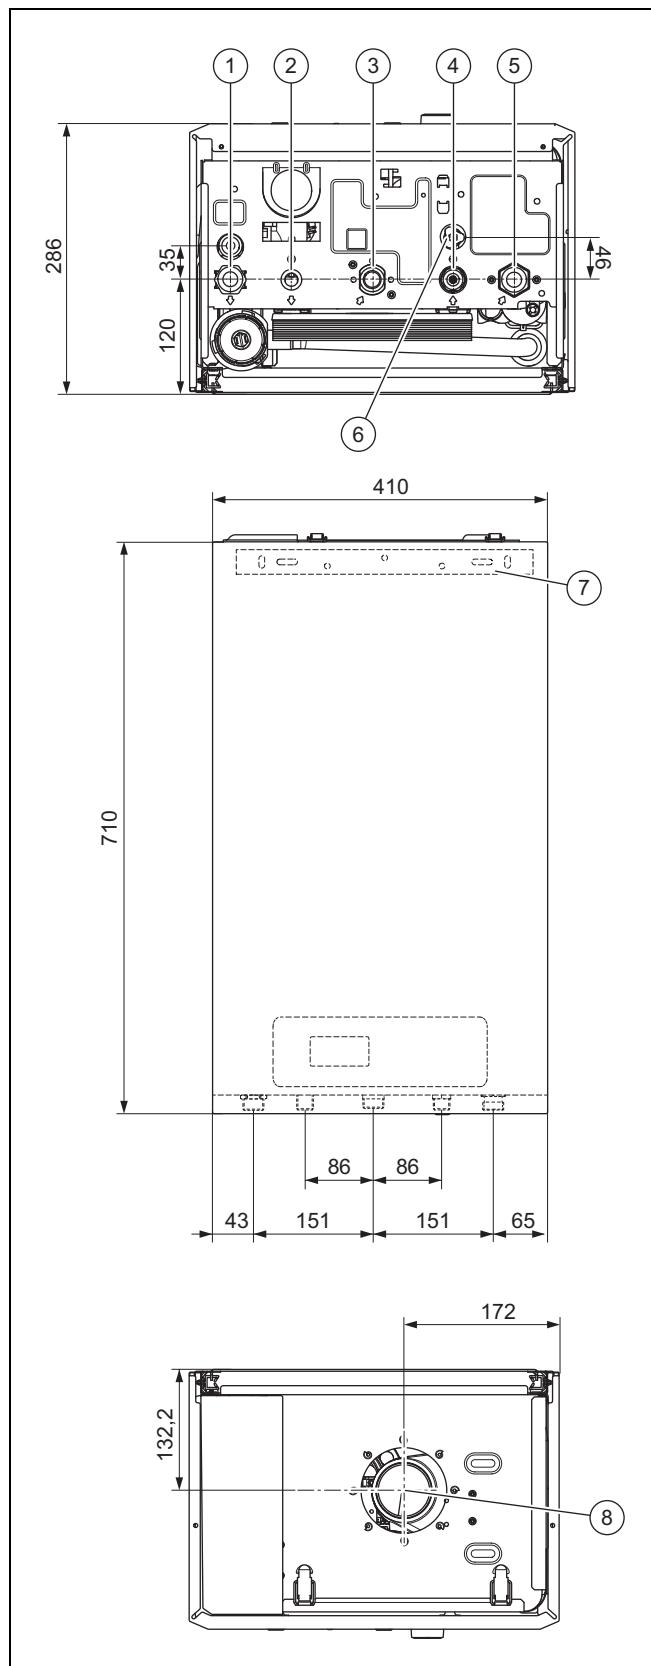

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Isıtma devresi gidiş hattı
(Ø 22 mm) | 5 | Isıtma devresi dönüş
hattı (Ø 22) |
| 2 | Sıcak su bağlantısı
(Ø 15 mm) | 6 | Doldurma düzeneği |
| 3 | Gaz bağlantısı
(Ø 22 mm) | 7 | Cihaz askı plakası |
| 4 | Soğuk su bağlantısı
(Ø 15 mm) | 8 | Atık gaz çıkış borusu
için bağlantı |

4.4 Minimum mesafeler

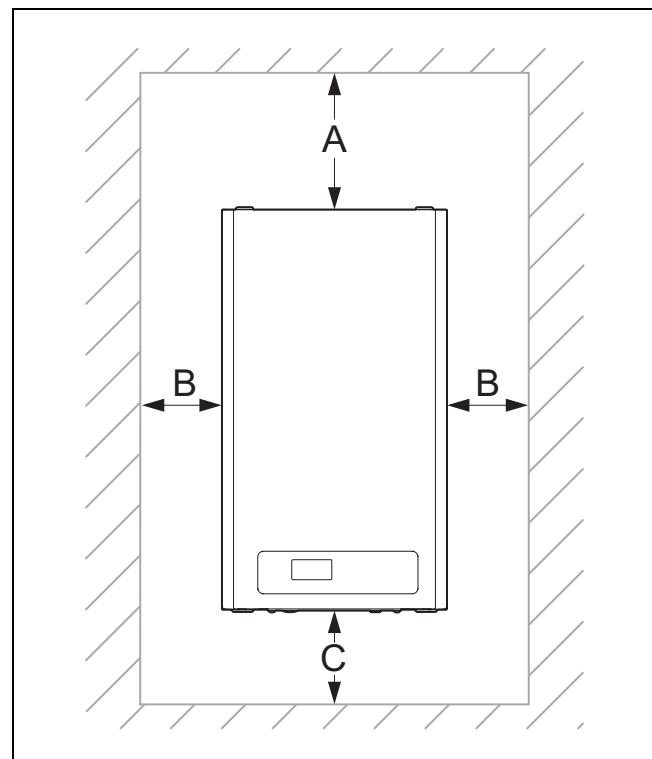

	Minimum mesafe
A	60 mm
B	60 mm
C	60 mm

4.5 Yanıcı parçalara mesafeler

Ürünün, atık gaz borusunun ve atık gaz çıkış borusunun yanıcı madde içeren komponentlere olan mesafesi, yanmaz bir malzeme ile izole edilmelidir.


4.6 Montaj şablonu kullanımı

- Deliklerin açılacağı noktaları belirlemek için montaj şablonunu kullanın.

4.7 İzin verilen çevre sıcaklığına dikkat edin

- Montaj yerini seçerken izin verilen ortam sıcaklığının +8 ile +60 °C olduğunu dikkate alın.

4.8 Ürünün duvara montajı

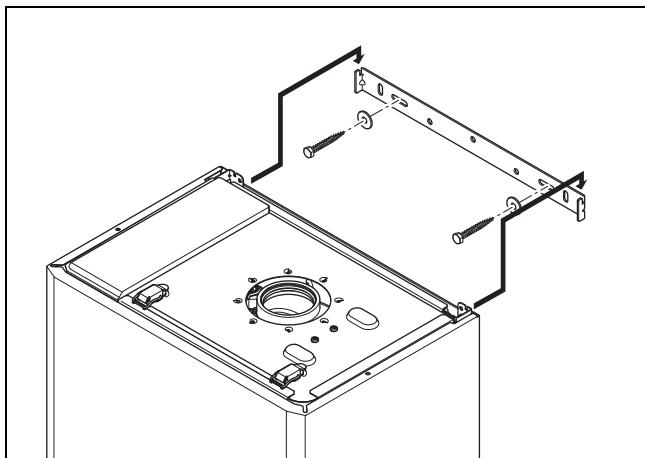

1. Duvarın, ürün çalışma ağırlığı için yeterli taşıma kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol edin.
2. Birlikte teslim edilen sabitleme malzemesinin duvar için kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin.

Koşul: Duvarın taşıma kapasitesi yeterli, Sabitleme malzemesi duvarda kullanıma uygun

- ▶ Ürünü açıklandığı şekilde asın.

Koşul: Duvarın taşıma kapasitesi yeterli değil


- ▶ Taşıma kapasitesi yeterli, harici bir asma düzeneği temin edin. Bu doğrultuda örneğin münferit ayaklar kullanın veya tuğla döşeyin.
- ▶ Taşıma kapasitesi yeterli bir asma düzeneği oluşturamıysanız ürünü asmayın.

Koşul: Sabitleme malzemesi duvarda kullanıma uygun değil

- ▶ Ürünü harici olarak temin edilen, uygun sabitleme malzemesi kullanarak açıklandığı şekilde asın.


4.9 Ön kapağın ve yanma odası kapağının takılması/sökülmesi

4.9.1 Ön kapağın sökülmesi

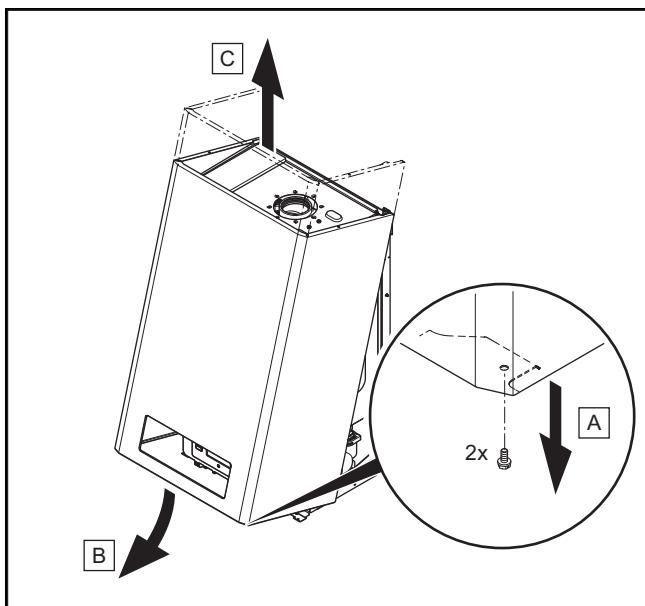


- ▶ Ön kapağı resimde gösterildiği gibi sökünen.

4.9.1.1 Yanma odası kapağının sökülmesi

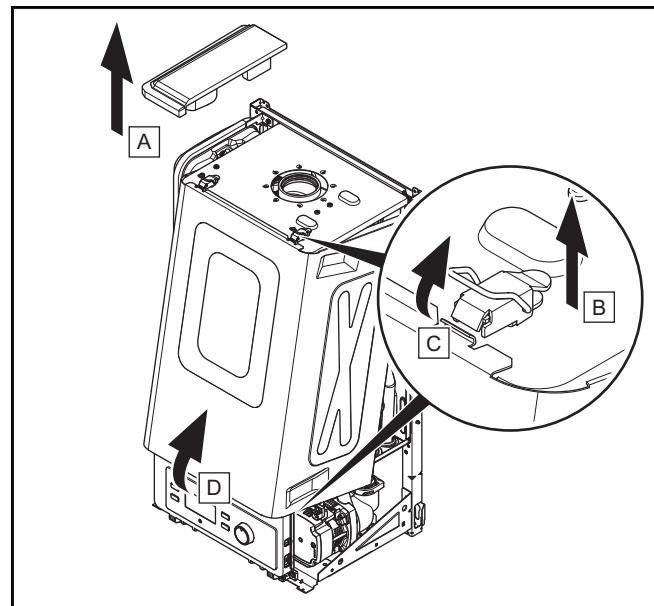


- ▶ Yanma odası kapağını şekilde gösterildiği gibi sökünen.

4.9.1.2 Yanma hücresi kapağının sökülmesi

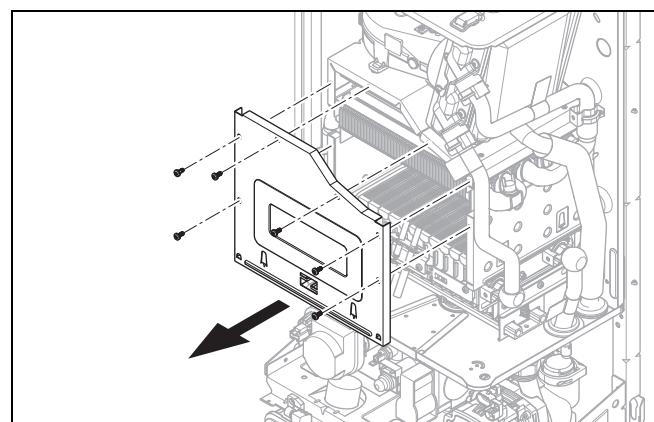

- ▶ Yanma hücresi kapağını şekilde gösterildiği gibi sökünen.


4.9.1.3 Yanma hücresi kapağının montajı

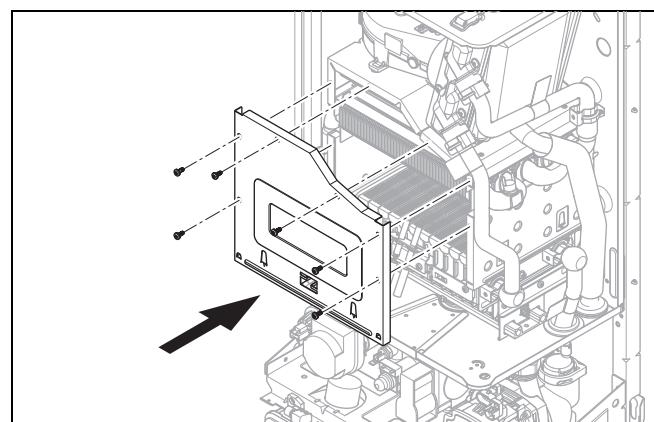

- ▶ Yanma hücresi kapağını şekilde gösterildiği gibi monte edin.


5 Kurulum

4.9.1.4 Yanma odası kapağının montajı

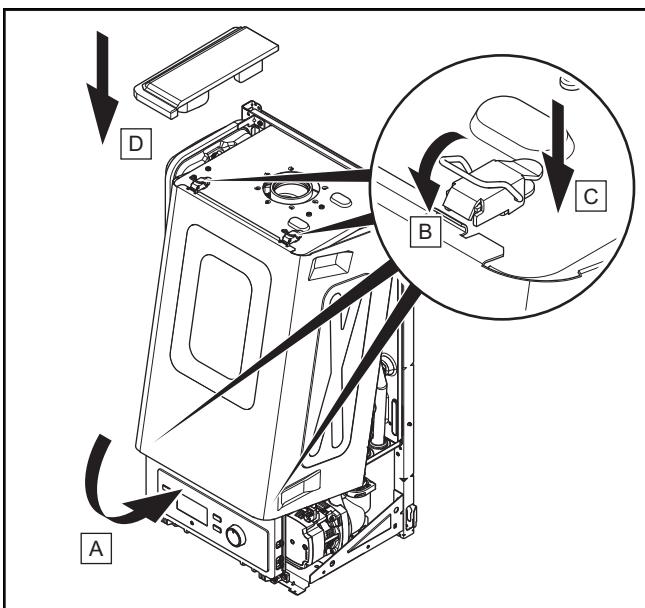

- Yanma odası kapağını şekilde gösterildiği gibi monte edin.

4.9.2 Ön kapağın montajı

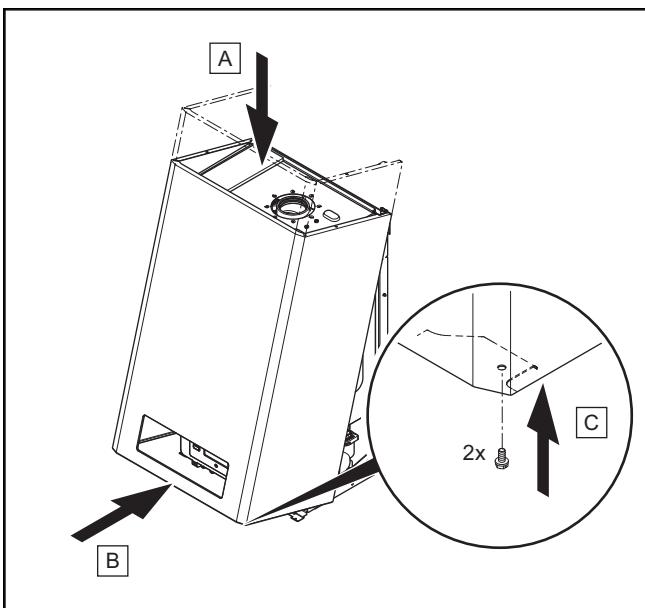

- Ön kapağı şekilde gösterildiği gibi monte edin.

5 Kurulum



Tehlike!

Hatalı montaj nedeniyle patlama veya hasanma tehlikesi!

Bağlantı borularındaki mekanik gerilimler kaçaklara neden olabilir.

- Bağlantı borularının gerilimsiz monte edilmesine dikkat edin.



Uyarı!

Kullanım suyundaki pislikler nedeniyle sağlık için tehlike!

Boru tesisatındaki conta artıkları, pislikler ve diğer artıklar kullanım suyu kalitesini kötüleştirebilir.

- Ürünü kurmadan önce soğuk ve sıcak su hatlarını iyice yıkayın.



Dikkat!

Gaz sızdırmazlık kontrolü nedeniyle maddi hasar tehlikesi!

Gaz sızdırmazlık kontrolü esnasında 15 kPa (150 mbar) üzerindeki kontrol basıncında gaz armatürü hasar görebilir.

- Gaz sızdırmazlık kontrollerinde ürünündeki gaz armatürünü ve gaz hatlarını da basınç altına almak istiyorsanız, azm. 15 kPa'lık (150 mbar) bir kontrol basıncı kullanın.
- Kontrol basıncını 15 kPa (150 mbar) olarak sınırlamak istemiyorsanız, gaz sızdırmazlık kontrolünden önce ürünün gaz kesme vanasını kapatın.
- Gaz sızdırmazlık kontrolleri sırasında ürune takılı gaz kesme vanalarından birini kapattıysanız, bu gaz kesme vanasını açmadan önce gaz hattı basıncını boşaltın.



Dikkat!

Korozyon nedeniyle maddi hasar tehlikesi

Isıtma sisteminde difüzyon sızdırmazlığı yapılmamış plastik borular nedeniyle ısıtma suyuna hava karışabilir. Isıtma suyundaki hava, kazan devresinde ve üründe korozyona neden olur.

- Isıtma sisteminde difüzyon sızdırmazlığı yapılmamış plastik boru kullanacağsanız kazan devresine hava girmeden emin olun.



Dikkat!

Önceden bağlı borulardaki değişiklikler nedeniyle maddi hasar tehlikesi!

- Bağlantı borularını sadece, ürune bağlı değilse bırakın.



Dikkat!

Lehimleme sırasında ısı transferi nedeniyle maddi hasar tehlikesi!

- Bağlantı parçalarını henüz küresel vanalara vidalanmamışlarsa lehimleyin.

5.1 Montaj gereksinimleri

5.1.1 Doğru gaz cinsinin kullanılması

Yanlış bir gaz cinsi, ürünün ariza ile kapanmasına neden olabilir. Üründe ateşleme ve yanma sesleri oluşabilir.

- Sadece cihaz tip etiketinde belirtilen gaz cinsini kullanın.

5.1.2 Montaj için temel hazırlıklar

- Gaz hattına bir kapatma vanası monte edin.
- Mevcut gaz sayacının gerekli gaz akışı için uygun olduğundan emin olun.
- Besleme hatlarını montajdan önce iyice yıkayın.
- Bir sıcak su emniyet grubunu ve bir kapatma vanasını soğuk su boru devresine monte edin.
- Soğuk su boru devresi ve ısıtma devresi gidiş hattı arasında bir doldurma düzeneği monte edin.
- Genleşme tankı kapasitesinin sistem hacmi için yeterli olup olmadığını kontrol edin.

Koşul: Monte edilen genleşme tankı hacmi yeterli değil

- İlave genleşme tankını, mümkün olduğunda ürüne yakın olacak şekilde ısıtma devresi dönüş hattına monte edin.

Koşul: Harici genleşme tankı monte edildi


- Ürün çıkışına (ısıtma sistemi gidiş devresi) bir çekvalf monte edin veya dahili genleşme tankını devre dışı bırakın, bu sayede geri akış nedeniyle Aqua-Konfor fonksiyonunun etkinleştirilmesini engellemiş olursunuz.
- Yoğunlaşma suyu giderini ve emniyet ventili boşaltma borusunu sifonlu bir gider hunisi üzerine monte edin. Gider borusunu mümkün olduğunda kısa olacak ve gider hunisinden eğimli çıkacak şekilde döşeyin.
- Açıkta duran, çevre etkilerine maruz kalabilecek boruları donmaya karşı koruma amacıyla uygun bir izolasyon malzemesi ile izole edin.

5.1.3 Suyu kireçten arındırma

Su sıcaklığı arttıkça kireçlenme olasılığı da artar.

- Gerekirse suyu kireçten arındırın.

5.2 Gaz bağlantısının ve ısıtma devresi gidiş hattının / ısıtma devresi dönüş hattının montajı

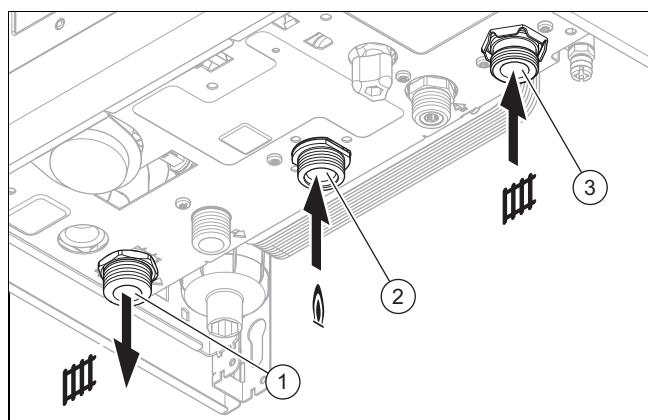


1. Gaz hattını gaz bağlantısına (2) gerilimsiz monte edin.
2. Devreye almadan önce gaz hattının havasını alın.

3. Isıtma devresi gidiş hattını (1) ve isıtma devresi dönüş hattını (3) standartlara uygun monte edin.

Gaz hattının sızdırmazlık bakımından kontrol edilmesi

4. Komple gaz hattını usulüne uygun olarak sızdırmazlık açısından kontrol edin.

5.3 Soğuk ve sıcak su bağlantısının montajı

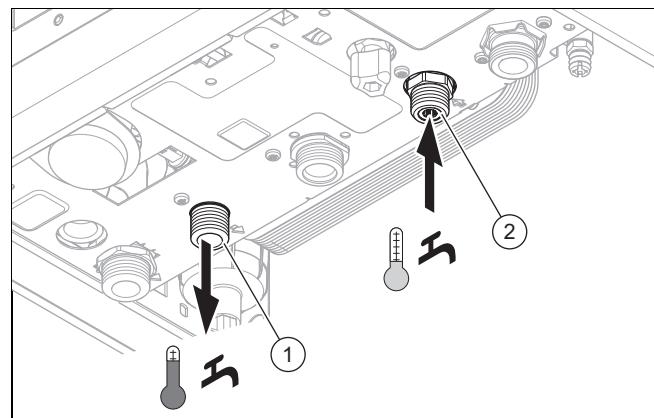

- Soğuk su bağlantısını (2) ve sıcak su bağlantısını (1) standartlara uygun olarak monte edin.

5.4 Sifonun doldurulması ve yoğunuma suyu gider hattının bağlanması




Tehlike!

Atık gaz sızıntısından dolayı ölüm tehlikesi!

Sifonun yoğunuma suyu gider hattını bir atık su boru devresine bağlarken, bağlantı ucunu daldırmayın. Aksi takdirde dahili yoğunuma suyu sifonu boşaltılabilir ve atık gaz sızabilir.

- Yoğunuma suyu gider hattının ucunu atık su boru devresine daldırmayın.

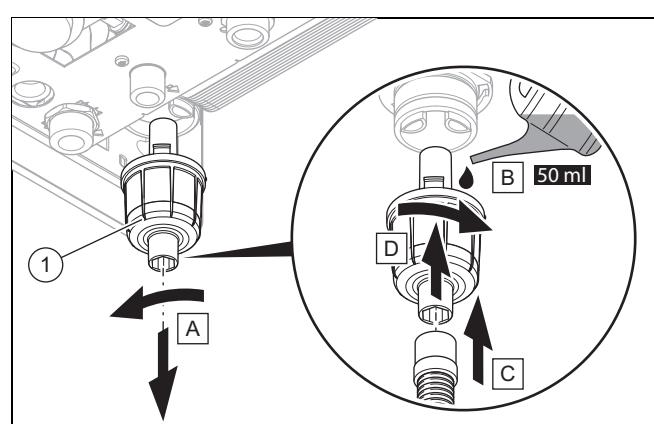


- Yoğunuma suyu hattı için sadece aside dayanıklı malzemeden üretilmiş borular (örn. plastik) kullanın.
- Yoğunuma suyu sifonunun yüksekliği en az 130 mm olmalıdır.
- Yoğunuma suyu sifonunun altında en az 240 mm'lik bir montaj alanı bırakın.
- Sifonun alt parçasını (1) yoğunuma suyu sifonundan sökünen.
- Sifonun alt parçasına 50 ml su doldurun.

5 Kurulum

- ▶ Yoğunlaşma suyu gider hattını sifonun alt parçasına sabitleyin.
- ▶ Sifonun alt parçasını tekrar yoğunlaşma suyu sifonuna sabitleyin.
- ▶ Yoğunlaşma suyu gider hattını önceden monte edilen gider hunesi üzerinden monte edin.

5.5 Tahliye borusunun, ürünün emniyet ventiline bağlanması

1. Emniyet ventilinin boşaltma borusunu (kullanıcı tarafından temin edilir) sifon alt parçasının yerleştirilmesini ve çıkarılmasını engellemeyecek şekilde monte edin.

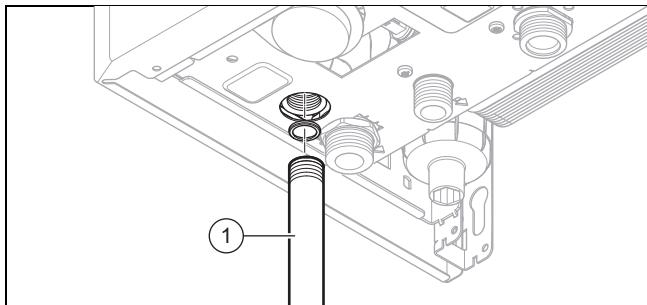

2. Boşaltma borusunu (1) şekilde gösterildiği gibi monte edin.
3. Boruları, su veya buhar çıkışları durumunda herhangi birinin yaralanamayacağı ve herhangi bir elektrikli parçanın hasar görmeyeceği şekilde döşeyin.
4. Boru ucunun görülebilir olmasını sağlayın.

5.6 Hava/atık gaz kurulumu




Tehlike!

Atık gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenme tehlikesi!

Madeni yağlar contalara zarar verebilirler.

- ▶ Montajı kolaylaştırmak için gresler yerine sadece su veya piyasada bulunan yeşil sabun kullanın.

5.6.1 Yanma havası/Atık gaz akım borusu bağlantı parçasının monte edilmesi

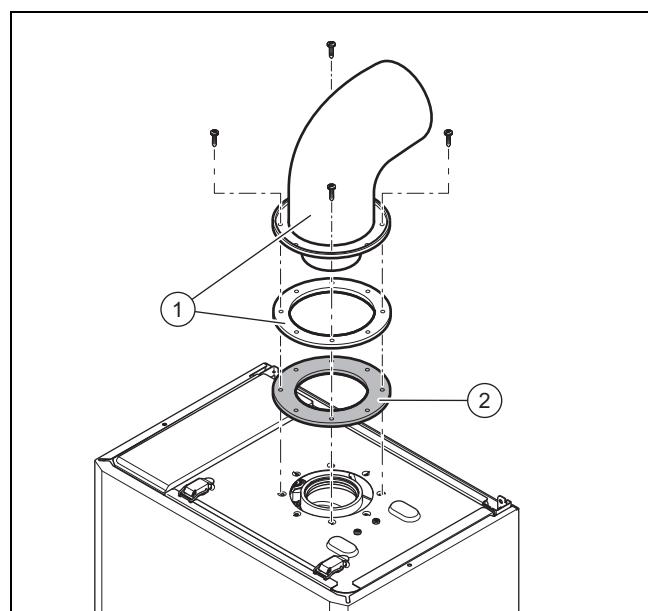

1. Bağlantı parçasını (1) ürünün üzerinde konumlandırın.


Koşul: Bağlantı parçası ve yanma havası/atık gaz akım borusu toplam uzunluğu ≤ 1 metre

- ▶ Hava kısma halkasını monte edin (2).
Hava kısma halkası seçimi (\varnothing)

Gepard Condens 20 KTV-FC/3 (H-TR)	81 mm
Gepard Condens 24 KTV-FC/3 (H-TR)	85 mm

- ▶ Bağlantı parçasını vidalayın.


5.6.2 Yanma Havası/Atık Gaz Akım Borusunun montajı

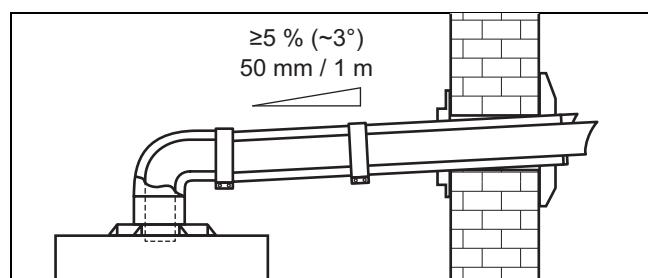

1. Yoğunlaşma suyunun cihaza geri akabilmesi için dirsek ile yanma havası/atık gaz akım borusu son parçası arasında %5'lik asgari bir eğimin olmasına dikkat edin.
 - Eğim içe doğru: $\geq \%$ 5
2. Yanma havası/Atık gaz akım borusunu, ilgili yanma havası/atık gaz akım borusu montaj kılavuzunda açıklanan şekilde monte edin.

5.6.3 Yoğunlaşma suyu giderinin monte edilmesi

- ▶ Yanma Havası/Atık Gaz Akım Borusu uzunluğu ≥ 1 m ise, yapı tarafından Yanma Havası/Atık Gaz Akım Borusuna bir yoğunlaşma suyu gideri monte edin.

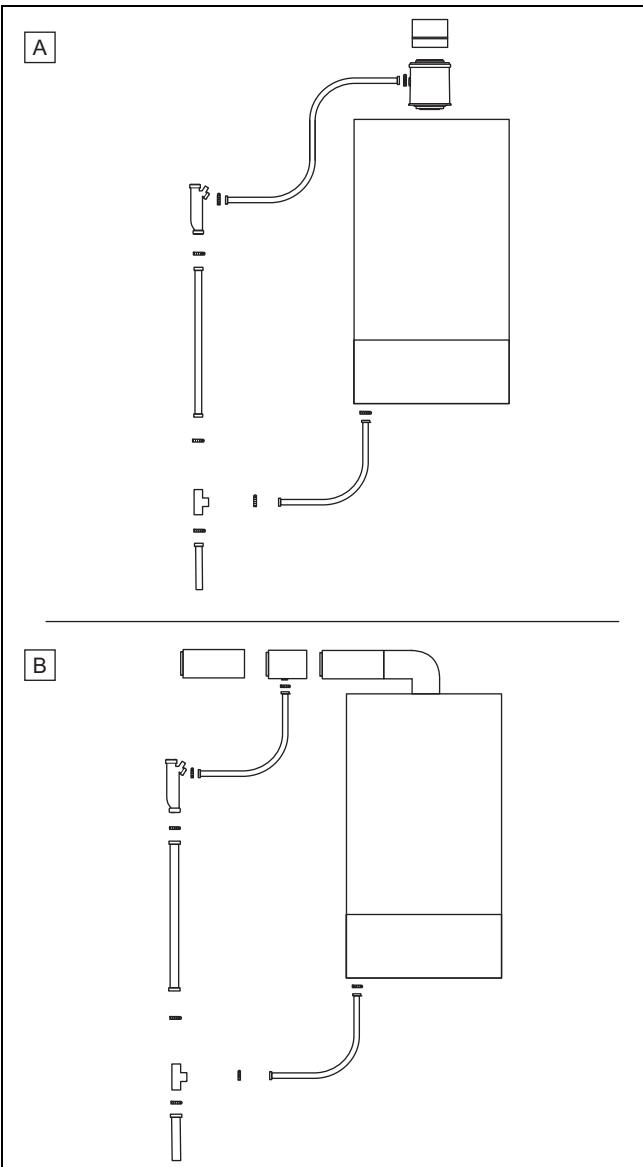

Yoğuşma suyu giderini yanma havası/atık gaz akım borusuna monte etmek için 2 seçenekiniz vardır:

- Isıtma cihazının bağlantı parçasına
- Yatay atık gaz hattına

5.7 Elektrik kurulumu

Türkiye'de sadece yetkili ve kalifiye elektronik uzmanları elektrik tesisatı montajını gerçekleştirmelidir.



Tehlike!

Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!


Şebeke bağlantı klemensleri L ve N arasında ürün kapalı olsa dahi sabit gerilim vardır.

- Elektrik beslemesini kapatın.
- Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı emniyete alın.

5.7.1 Elektronik kutusunun açılması/kapatılması


5.7.1.1 Elektronik kutusunun açılması

1. Ön kapağı söküн. (→ sayfa 9)

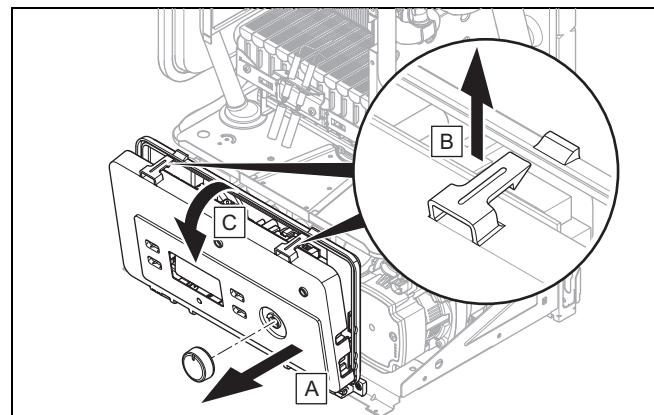

2. Elektronik kutusunu resimde gösterilen şekilde açın.

5.7.1.2 Elektronik kutusunun kapatılması

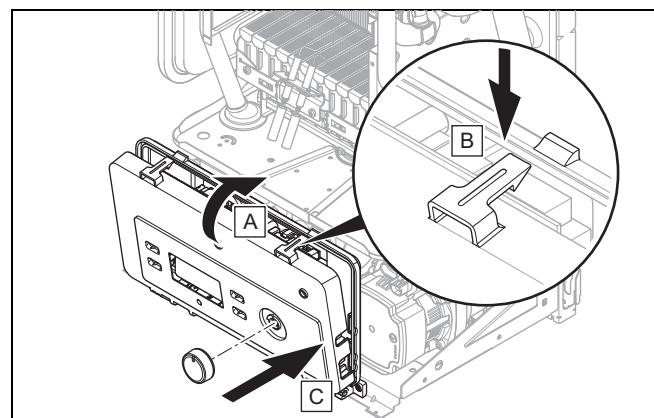

1. Elektronik kutusunu resimde gösterilen şekilde kapatın.
2. Ön kapağı monte edin. (→ sayfa 10)

5.7.2 Kablo bağlantısının yapılması




Dikkat!

Hatalı montaj nedeniyle maddi hasar tehlikesi!

Yanlış klemenslere bağlanan şebeke gerilimi elektronik sisteme zarar verebilir.

- Şebeke bağlantı kablosu sadece öngörülen klemenslere bağlanmalıdır.

1. Gerekirse bağlantı kablolarını kısaltın.

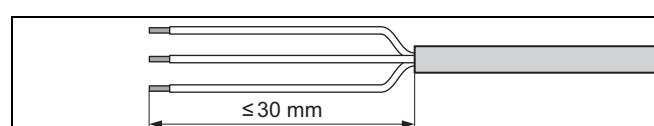


2. Bir kablounun çözülmesi nedeniyle kısa devreyi önlemek için kabloya ait izolasyonun düzgün bir şekilde soyulmasına dikkat edin.

6 Kullanım

- İzolasyonun soyulması: ≤ 30 mm
- 3. Esnek kabloları şekilde gösterildiği gibi soyun. Münferit damar izolasyonlarının zarar görmemesine dikkat edin.
- 4. İç damarları sadece, sağlam bağlantılar sağlanacak kadar izole edin.
- 5. Gevşek teller nedeniyle kısa devreleri önlemek için, damarların izolasyonu soyulan uçlarını damar ucu yüksüklere ile donatın.
- 6. İlgili sokete bağlantı kablosuna vidalayın.
- 7. Tüm damarların, sokete mekanik olarak sıkı bir şekilde bağlanmış olmasını kontrol edin.
- 8. Soketi, elektronik kartın ilgili soket yerine takın.
- 9. Kabloları kablo tutucular ile elektronik kutusunda emniyete alın.

5.7.3 Elektrik beslemesinin yapılması

1. Doğru şebeke voltajının mevcut olduğundan emin olun.
 - Şebeke anma gerilimi: 230 V
2. Ürünün topraklamasının yapıldığından emin olun.

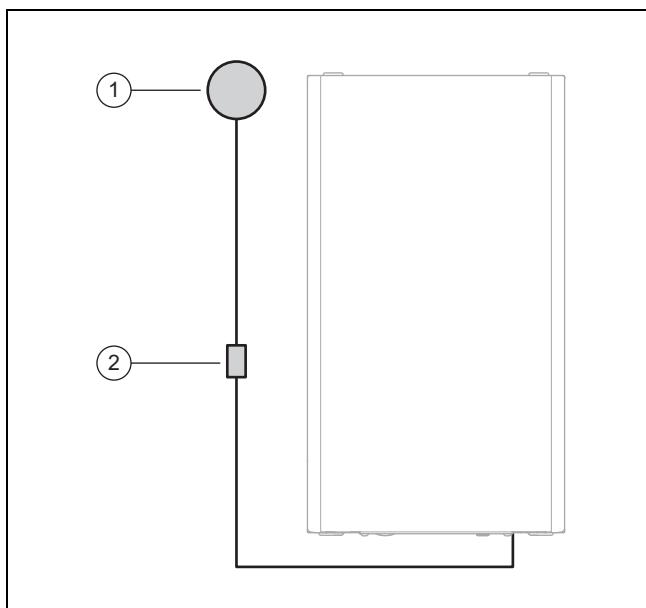

3. Ürünü bir sabit bağlantı (1) ve kontak boşluğununa sahip bir elektrik ayırmaya donanımı (2) (örn. sigortalar veya devre koruma şalteri) üzerinden bağlayın.
 - Ayırma tertibatının kontak boşluğu: ≥ 3 mm
 - Şebeke bağlantı kablosu: Esnek kablo
4. Kablo bağlantısını yapın. (→ sayfa 13)
5. Şebeke bağlantısına erişimin daima sağlanmasını ve önenin/üstünün kapatılmamasını sağlayın.

5.8 Reglerin bağlanması



Tehlike!


Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!

Şebeke bağlantı klemensleri L ve N arasında ürün kapalı olsa da sabit gerilim vardır.

- Elektrik beslemesini kapatın.
- Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı emniyete alın.

5.8.1 Oda termostatinin bağlanması

1. Ön kapağı söküp. (→ sayfa 9)
2. Elektronik kutusunu aşağıya yatırın.

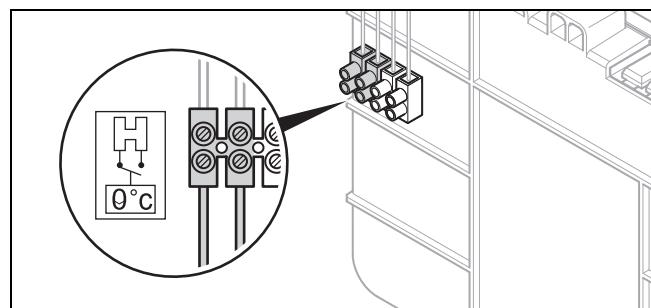

3. Oda termostatinin kablolarnı ilgili klemmese bağlayın.
4. Elektronik kutusunu yukarıya kaldırın.
5. Ön kapağı monte edin. (→ sayfa 10)
6. Devreye alındıktan sonra parametre menüsünde **PP06** parametresinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. (→ sayfa 18)
Servis seviyesi – Genel bakış (→ sayfa 23)

6 Kullanım

6.1 Kullanım konsepti

Kullanım konsepti, ürün kullanımı ve ayrıca kullanıcı seviyesinin okuma ve ayar imkanları kullanma kılavuzunda tarif edilmiştir.

Yetkili servis seviyesi okuma ve ayar imkanlarına ilişkin bir genel bakış ekteki "Yetkili servis seviyesi – Genel bakış" tablosunda bulabilirsiniz.

Servis seviyesi – Genel bakış (→ sayfa 23)

6.2 Servis seviyesinin açılması

1. Döner düğmeyi tam sola çevirin.
2. tuşuna basın.
 - Tuşa basın: 5 sn.
 - Yetkili servis seviyesi açılır.
3. Döner düğmeyi kullanarak yetkili servis seviyesinin kodunu girin.
 - Kod: 96
4. ile onaylayın.

7 Devreye alma

7.1 İlk devreye alma

Devreye alma Türkiye'de sadece yetkili bir servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

7.2 Ürünü açma

- ▶ Döner düğmeyi sağa çevirin.
▫ Ekranda ana ekran görüntülenir.

7.3 Isıtma suyunun/dolum ve takviye suyunun kontrol edilmesi ve hazırlanması



Dikkat!

Isıtma suyu nedeniyle maddi hasar tehlikesi

- ▶ Isıtma suyu kalitesinin yeterli düzeyde olmasını sağlayın.

- ▶ Tesisatı doldurmadan veya takviye yapmadan önce isıtma suyunun kalitesini kontrol edin.

Isıtma suyu kalitesinin kontrol edilmesi

- ▶ Isıtma devresinden biraz su alın.
- ▶ Isıtma suyunun dış görünümünü kontrol edin.
- ▶ Suyun içinde tortu maddeleri saptarsanız, sistemdeki / tesisattaki çamuru temizleyin.
- ▶ Mıknatıslı bir çubuk yardımıyla manyetik (demir oksit) olup olmadığını kontrol edin.
- ▶ Manyetik saptarsanız tesisatı temizleyin ve korozyona karşı koruma sağlamak için gerekli önlemleri alın. Veya manyetik bir filtre takın.
- ▶ Aldığınız suyun pH değerini 25 °C sıcaklıkta kontrol edin.
- ▶ Değer 8,2'den düşük veya 10,0'dan yüksek ise tesisatı temizleyin ve isıtma suyunu hazırlayın.
- ▶ Isıtma suyuna oksijen girmemesini sağlayın.

Dolum ve takviye suyunun kontrol edilmesi

- ▶ Tesisatı doldurmadan önce dolum ve takviye suyunun sertliğini ölçün.

Dolum ve takviye suyunun hazırlanması

- ▶ Doldurulan ve ilave edilen suyun hazırlanması için geçerli ulusal talimatları ve teknik kuralları dikkate alın.

Ulusal yönetmelikler ve teknik kurallar ile daha yüksek talepler belirlenmedikçe aşağıdakiler geçerlidir:

Şu durumda isıtma suyunu hazırlayın:

- Sistemin kullanım süresinde tüm dolum ve ilave su miktarı isıtma sisteminin nominal hacmin üç katını aşarsa, veya
- aşağıdaki tabloda belirtilen standart değerlere uyulmazsa veya
- isıtma suyunun pH değeri 8,2'den düşük veya 10,0'dan yüksek ise.

Toplam ısıtma gücü	Belirli tesisat hacmi için su sertliği ¹⁾					
	$\leq 20 \text{ l/kW}$		$> 20 \text{ l/kW} \leq 50 \text{ l/kW}$		$> 50 \text{ l/kW}$	
kW	mg CaCO ₃ /l	mol/m ³	mg CaCO ₃ /l	mol/m ³	mg CaCO ₃ /l	mol/m ³
< 50	< 300	< 3	200	2	2	0,02
> 50 ila ≤ 200 arası	200	2	150	1,5	2	0,02
> 200 ila ≤ 600 arası	150	1,5	2	0,02	2	0,02
> 600	2	0,02	2	0,02	2	0,02

1) Litre normal kapasite/ısıtma gücü; çok kazanlı tesisatlarda en küçük münferit isıtma gücü kullanılmalıdır.



Dikkat!

Isıtma suyuna uygun olmayan katkı maddelerinin eklenmesi nedeniyle maddi hasar tehlikesi!

Uygun olmayan katkı maddeleri yapı parçası değişikliklerine, isıtma konumunda seslere ve diğer olası arızalara neden olabilir.

- ▶ Uygun olmayan antifriz ve korozyon önləyici maddeler, haşere ilacı ve sızdırmazlık maddesi kullanmayın.

Aşağıdaki katkı maddelerinin doğru bir şekilde kullanılması koşuluyla şimdije kadar ürünlerimizle ilgili herhangi bir uyuşmazlık saptanmamıştır.

- ▶ Kullanırken mutlaka katkı maddesi üreticisinin talimatlarına uyun.

Isıtma sisteminde kullanılacak diğer katkı maddelerinin uyumluluğu ve bunların etkileri için sorumluluk üstlenmemek teyziz.

Temizlik yapmak için kullanılabilecek katkılar (ardından durulama gereklili)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- FernoX F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Isıtma sisteminde koruyucu olarak kullanılan katkılar

- Adey MC1+
- FernoX F1
- FernoX F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Isıtma sistemi için donmaya karşı koruma katkıları

- Adey MC ZERO
- FernoX Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500

- ▶ Yukarıda belirtilen katkı maddelerini kullandığınız, kullanıcıyı gerekli önlemler ile ilgili olarak bilgilendirin.

7 Devreye alma

- Kullanıcıya, donmaya karşı koruma için gerekli işleyişle ilgili bilgi verin.

7.4 Düşük su basıncının önlenmesi

Isıtma sisteminin doğru çalışması için ekranada 0,1 MPa ve 0,2 MPa (1,0 bar ve 2,0 bar) arasında bir dolum basıncı gösterilmelidir.


Isıtma sistemi birçok kata kadar uzanıyorsa, ısıtma sistemine hava girişini önlemek için dolum basıncı için daha yüksek değerler gerekli olabilir.

Dolum basıncı değeri 0,03 MPa (0,3 bar) altına indiğinde, ürün kapanır. Ekranda **F10** gösterilir.

- Ürünü tekrar işletme almak için kalorifere su ilave edin.

7.5 Isıtma sisteminin doldurulması ve havasının atılması

1. Ürünün işletimde olduğundan emin olun.
2. Isıtma sistemini yakının.
3. Ön kapağı söküñ. (→ sayfa 9)
4. Elektronik kutusunu aşağıya yatırın.

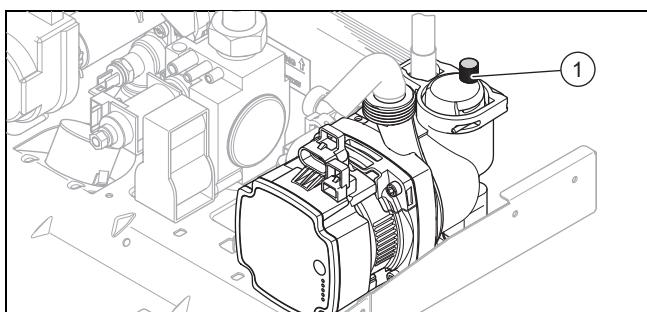


5. Otomatik purjör (1) kapağını gevşetin.
 - Sola çevirin: 1 ... 5
6. Doldurma düzeneği vanasını açın ve ısıtma suyunun ısıtma sistemine akmasını sağlayın.
7. Tüm radyatör vanalarını ve gerekirse servis vanalarını açın.
8. Su, hava purjöründen kabarcıksız çıkışa kadar en yüksek noktadaki radyatörün havasını alın.
9. Isıtma sistemi komple ısıtma suyuyla dolana kadar diğer tüm radyatörlerin havasını alın.
10. Gerekli dolum basıncına ulaşana kadar ısıtma suyu takviyesi yapın.
11. Doldurma düzeneğinin ventilini kapatın.
12. Otomatik purjör kapağını kapatın.
 - Sağa çevirin
13. Ön kapağı monte edin. (→ sayfa 10)
14. Tüm bağlantıları ve tüm ısıtma sistemini sızıntıya karşı kontrol edin.

7.6 Sıcak su devresinin doldurulması ve havasının alınması

1. Üründeki soğuk su devresi kapatma vanasını ve tüm sıcak su vanalarını açın.
2. Sıcak su devresini su çıkışa kadar doldurun.
 - Sıcak su devresi dolu ve havası alınmıştır.
3. Tüm bağlantıları ve tüm sıcak su devresini sızıntıya karşı kontrol edin.


7.7 Kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması

Koşul: Isıtma devresi (kış konumu) açık

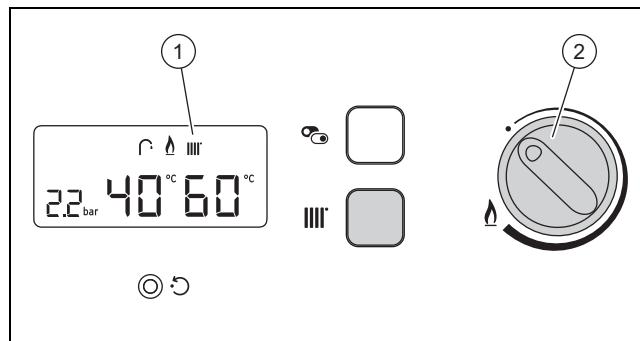

- **III** tuşuna basın.
- Döner düğme (2) ile istediğiniz gidiş suyu sıcaklığını ayarlayın.
 - Ekranda (1) ayarlanan gidiş suyu sıcaklığı gösterilir.

7.8 Kullanma suyu sıcaklığının ayarlanması

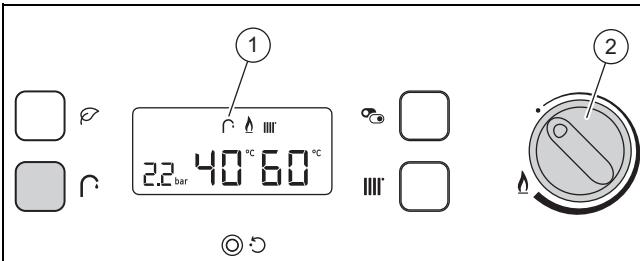

1. **C** tuşuna basın.
2. Döner ayar düğmesi (2) yardımıyla sıcak su sıcaklığını ayarlayın.

Koşul: Su sertliği: > 3,57 mol/m³

- Sıcak su sıcaklığı: ≤ 50 °C
- Ekranda (1) ayarlanan sıcak su sıcaklığı gösterilir.

7.9 Gaz ayarının kontrol edilmesi ve ayarlanması

7.9.1 Fabrikasyon gaz ayarının kontrol edilmesi

Ürünün yanma fonksiyonu fabrikada kontrol edildi ve cihaz tip etiketi üzerinde belirlenen gaz cinsi ile işletim için ön ayarı yapıldı.

- Cihaz tip etiketi üzerindeki gaz cinsine ilişkin bilgileri kontrol edin ve bunları montaj yerinde mevcut gaz cinsi ile karşılaştırın.

Koşul: Ürün modeli yerel gaz cinsine uygun değil


- ▶ Ürünü devreye almayın.

Koşul: Ürün modeli yerel gaz cinsine uygun

- ▶ Bunun için aşağıda tanımlanan yolu izleyin.

7.9.2 Gaz bağlantı basıncının (gaz giriş basıncının) kontrol edilmesi

1. Ürünü kısa süreli olarak kapatın.
2. Gaz kesme vanasını kapatın.
3. Ön kapağı söküн. (→ sayfa 9)
4. Nipel kapağını çıkarın.

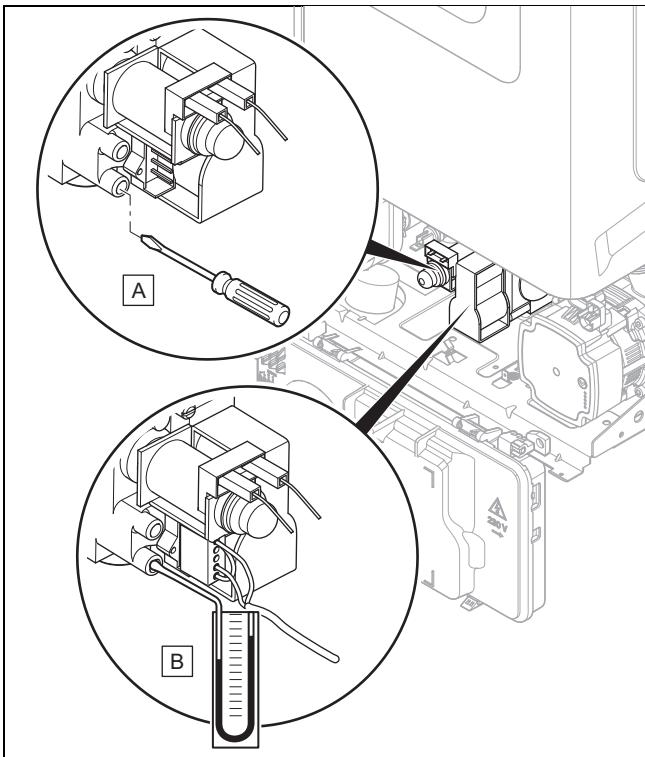

5. Bir tornavida ile gaz armatürü ölçüm bağlantısındaki nipel vidasını gevsetin.
6. Manometreyi ölçüm nipeline bağlayın.
7. Ürünü devreye alın.
8. Gaz kesme vanasını açın.
9. Gaz bağlantı basıncını atmosfer basıncına karşı ölçün.
 - Doğal gaz H'de izin verilen gaz bağlantı basıncı: 2 kPa (20 mbar)
10. Ürünü kısa süreli olarak kapatın.
11. Gaz kesme vanasını kapatın.
12. Manometreyi alın.
13. Ölçüm nipelinin sızdırmazlık vidasını sıkın.
14. Gaz kesme vanasını açın.
15. Ölçüm nipelinin gaz sızdırmazlığını kontrol edin.

Koşul: Gaz bağlantı basıncı izin verilen aralıktır değil**Dikkat!**

Yanlış gaz bağlantı basıncı nedeniyle işletme arızaları ve maddi hasar tehlikesi!


Gaz bağlantı basıncı izin verilen aralığın dışında ise, bu çalışma sırasında arızalara ve ürün hasarlarına yol açabilir.

- ▶ Üründe ayar çalışmaları yapmayın.
- ▶ Ürünü devreye almayın.

- ▶ Bu arızayı gideremiyorsanız, gaz dağıtım kurumuna haber verin.
- ▶ Gaz kesme vanasını kapatın.

7.9.3 Maksimum ısıl yük kontrolü

1. Ürünü kısa süreli olarak kapatın.
2. Gaz kesme vanasını kapatın.

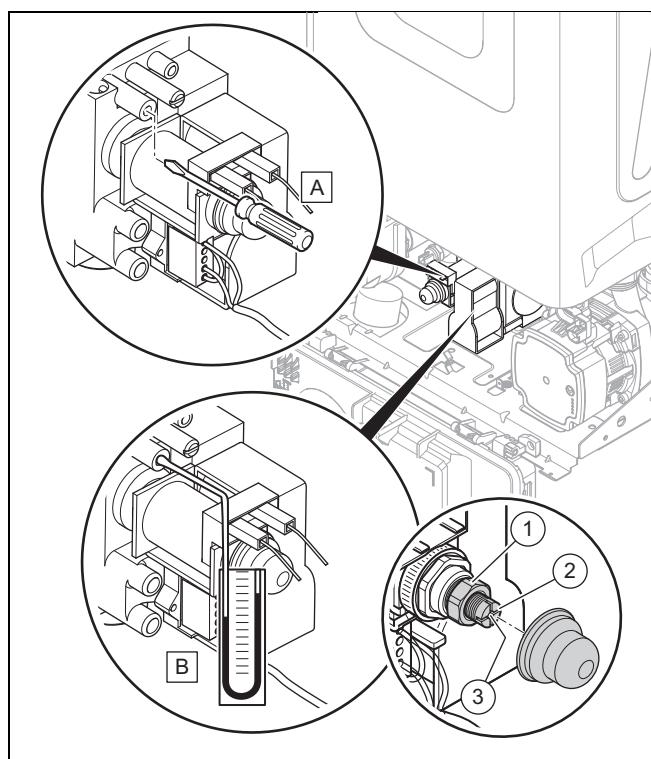

3. Ölçüm nipelindeki sızdırmazlık vidasını gevsetin.
4. Manometreyi ölçüm nipeline bağlayın.
 - Çalışma malzemesi: Manometre
5. Ürünü devreye alın.
6. Gaz kesme vanasını açın.
7. Manometredeki değeri kontrol edin.

Teknik veriler – Isıtma yükü gaz ayar değerleri
(→ sayfa 31)

Sonuç:

Değer izin verilen aralığın dışında.

- ▶ Doğru değeri ayarlamak için kırmızı halkanın hemen altındaki pirinç vidayı (1) çevirin ve aynı anda kırmızı plastik veda (2) içerisindeki bilyeye (3) bastırın.


8. Ürünü kısa süreli olarak kapatın.
9. Gaz kesme vanasını kapatın.
10. Ölçüm nipelindeki sızdırmazlık vidasını sıkın.

8 Sisteme / Tesisata uyarlama

11. Gaz kesme vanasını açın.
12. Ölçüm nipelinin gaz sızdırmazlığını kontrol edin.

7.9.4 Minimum ısıl yük kontrolü

1. Ürünü kısa süreli olarak kapatın.
2. Gaz kesme vanasını kapatın.

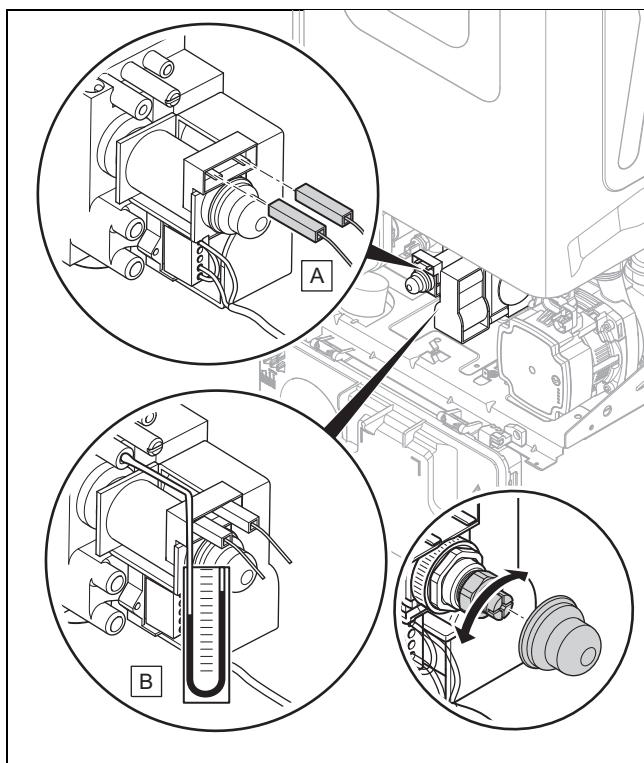

3. Ölçüm nipelindeki sızdırmazlıkvidasını gevşetin.
4. Modülasyon bobinindeki kabloları çıkarın.
5. Manometreyi ölçüm nipeline bağlayın.
 - Çalışma malzemesi: Manometre
6. Ürünü devreye alın.
7. Gaz kesme vanasını açın.
8. Manometredeki değeri kontrol edin.
 - Teknik veriler – Isıtma yükü gaz ayar değerleri
→ sayfa 31)

Sonuç:

Değer izin verilen aralığın dışında.

- Doğru değeri ayarlamak için kırmızı plastik vidayı (1), çevirin.

9. Ürünü kısa süreli olarak kapatın.
10. Gaz kesme vanasını kapatın.
11. Ölçüm nipelindeki sızdırmazlıkvidasını sıkın.
12. Modülasyon bobininin kablolarını sabitleyin.
13. Nipel kapağını sabitleyin.
14. Gaz kesme vanasını açın.
15. Ölçüm nipelinin gaz sızdırmazlığını kontrol edin.
16. Ön kapağı monte edin. → sayfa 10)
17. Ürünü devreye alın.

7.10 Sızdırmazlık kontrolü

- Gaz hattını, ısıtma devresini ve sıcak su devresini sızdırmazlık bakımından kontrol edin.
- Atık gaz çıkış borusunu doğru kurulum açısından kontrol edin.

7.10.1 Isıtma konumunun kontrolü

1. İsı talebi sağlayın.
2. Radyatörlerin isinip isinmediğini kontrol edin.

7.10.2 Sıcak kullanım suyu kontrolü

1. Bir sıcak su musluğunu tam açın.
2. Suyun isinip isinmediğini kontrol edin.

8 Sisteme / Tesisata uyarlama

Yetkili servis seviyesinde sistem parametrelerini değiştirebilirsiniz.

Tüm sistem parametrelerine ilişkin bir genel bakış ekteki "Yetkili servis seviyesi – Genel bakış" tablosunda bulabilirsiniz.

Servis seviyesi – Genel bakış → sayfa 23)

8.1 Parametrelerin açılması/ayarlanması

Parametre menüsünün açılması

1. Servis seviyesini açın. → sayfa 14)

Alternatif 1:

- Ayar düğmesi yardımıyla programlanabilir parametlerin veya arıza mesajlarının kodunu girin.
 - Programlanabilir parametreler: Kod 11
 - Arıza mesajları: Kod 26

Alternatif 2:

- Bilgi parametreleri için üzerine basın.
 - Tuşa basın: 7 sn.

3. ile onaylayın.

- Tuşa basın: 5 sn.

4. Döner düğmeyi kullanarak parametre menüsünde istediğiniz parametreyi seçin.

5. ile onaylayın.

- Tuşa basın: 5 sn.

6. Gerekirse döner düğmeyi kullanarak istediğiniz ayarı yapın (mükünse).

7. ile onaylayın.

- Tuşa basın: 5 sn.

Parametre menüsünden çıkış



Bilgi

30 saniye boyunca herhangi bir tuşa basmazsanız, gösterge otomatik olarak ana ekrana geçer.

8. Parametre menüsünden çıkmak için bir defa üzerine basın.

9. Yetkili servis seviyesinden çıkmak için bir kez daha üzerine basın.


Ürünü son kullanıcıya teslim etme 9

8.1.1 Tasarruf konumu için sınır değeri ayarlama

- Parametre menüsünde **PP12** parametresini açın. (→ sayfa 18)
- İstediğiniz sınır değerini ayarlayın.
 - Ayar "0": 0 °C
 - Ayar "1": 5 °C
- Parametre menüsünden çıkış ve tekrar ana ekranaya geçin. (→ sayfa 18)

8.2 Pompanın basma yüksekliği

8.2.1 Yüksek verimli pompa

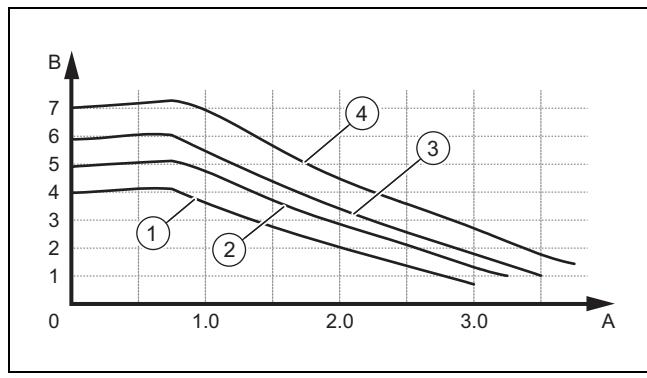


A Debi miktarı [Q
(m³/san)]


B Basma yüksekliği [m]

8.3 Pompa gücünün ayarlanması

- Ürünü geçici olarak devre dışı bırakın. (→ sayfa 22)
- Ön kapağı söküн. (→ sayfa 9)
- Elektronik kutusunu aşağıya doğru yatırın.

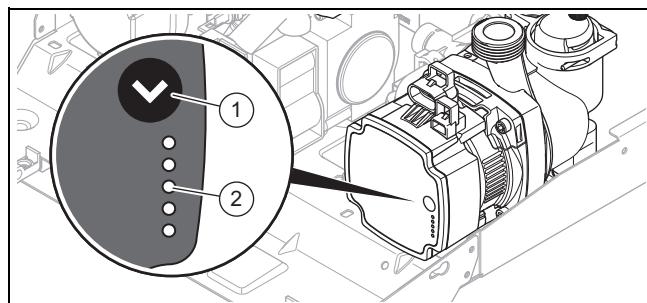

- Tuşa (1) 2-10 saniye süreyle basın.
 - LED lamba (2) işletme modundan (yüzdesel pompa gücü göstergesi) (3) ayar moduna (metre cinsinden basma yüksekliği göstergesi) (4) geçer.

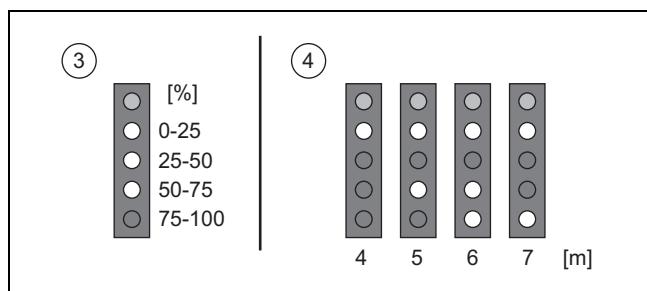

- Dört adet güç kademesi (Basma yükseklikleri: 4, 5, 6 ve 7 metre) arasında geçiş yapmak için (1) tuşuna basın.

- Fabrika ayarı: 5 m
 - Kademe: 1 ... 4
- Elektronik kutusunu yukarıya doğru kaldırın.
 - Gaz kesme vanasını ve kombi ürünlerinde ayrıca soğuk su devresi kapatma vanasını açın.
 - Ön kapağı monte edin. (→ sayfa 10)
 - Ürünü çalıştırın. (→ sayfa 15)

9 Ürünü son kullanıcıya teslim etme

- Kullanıcıyı güvenlik tertibatlarının konumu ve işlevi hakkında bilgilendirin.
- Kullanıcıya, ürünü nasıl kullanılacağını gösterin.
- Kullanıcıyı, özellikle uyması gereken emniyet uyarlarına karşı uyarın.
- Kullanıcıyı, ürün bakımının öngörülen aralıklarla yapılması gerektiği konusunda bilgilendirin.
- Kullanıcıya tüm talimatları ve ürün evraklarını saklaması için verin.
- Kullanıcıyı, yanma havası beslemesi ve atık gaz hattı ile ilgili tedbirler ve atık gaz hattında değişiklik yapmaması gerektiği konusunda bilgilendirin.

10 Arıza giderme

10.1 Arızanın giderilmesi

- Arıza mesajları (**FXX**) veya arızalar ortaya çıktığında arızayı, ekteki tabloyu kontrol ederek giderin.
Arıza mesajları – Genel bakış (→ sayfa 26)
Arıza giderme – Genel bakış (→ sayfa 27)
- Ürünü tekrar işletme almak için, reset tuşuna basın (azm. 3 kez).
- Eğer arıza giderilemiyorsa ve resetleme denemelerinin ardından tekrar ortaya çıkıyorsa müşteri hizmetleri danışın.

10.2 Arıza hafızasının çağrılması/silinmesi

Arızalar meydana geldiye, arıza hafızasında maks. son 10 arıza mesajı mevcuttur.


- Servis seviyesini açın. (→ sayfa 14)
- Arıza parametrelerini açın. (→ sayfa 18)
- Münferit arıza mesajlarını döner düğme yardımıyla açın.
- Arıza mesajlarını, üzerine basarak silin.
 - Tuşa basın: 7 sn.
- Parametre menüsünden çıkış. (→ sayfa 18)

10 Arıza giderme

10.3 Tamirin hazırlanması


1. Ürünü geçici olarak devre dışı bırakın. (→ sayfa 22)
2. Ürünü elektrik şebekesinden ayırin.
3. Ön kapağı söküin. (→ sayfa 9)
4. Yanma odası kapağını söküin. (→ sayfa 9)
5. Yanma hücresi kapağını söküin. (→ sayfa 9)
6. Isıtma devresi gidiş hattındaki, ısıtma devresi dönüş hattındaki ve soğuk su boru devresindeki servis vanalarını kapatın.
7. Ürünün su ileten parçalarını değiştirecekseniz ürünü boşaltın. (→ sayfa 22)
8. Elektrik ileten komponentlere (örn. elektronik kutusu) su damlamamasına dikkat edin.
9. Sadece yeni contalar kullanın.

10.3.1 Brülörün değiştirilmesi

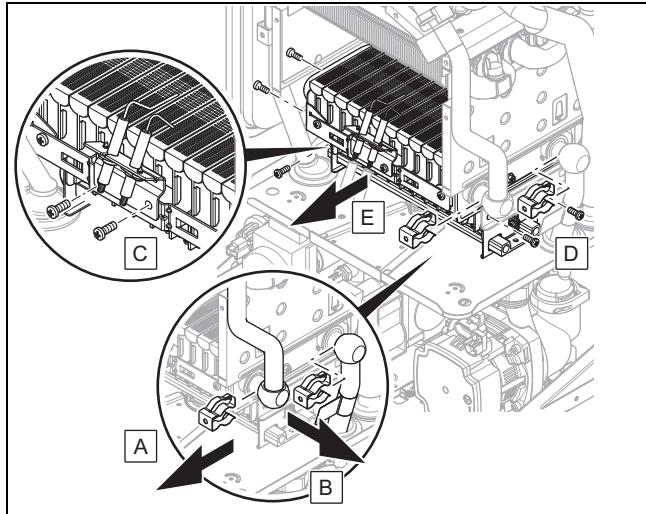

1. Brülörün gidiş ve dönüş bağlantısındaki klemensleri (2) söküin .
2. Gidiş ve dönüş bağlantısını brülörden çekin.
3. Ateşleme ve iyonizasyon elektrodundaki kablo bağlantısını çekin.
4. Ateşleme ve iyonizasyon elektrodunun tutucusundaki vidaları söküin.
5. Brülör tutucusundaki(3) 4 vidayı söküin.
6. Brülörü (1) öne doğru çekip çıkarın.
7. Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının tutucularını yeni brülöre vidalayın.
8. Yeni brülörü yerleştirin.
9. Brülörü (3) vidalayın.
10. Ateşleme ve iyonizasyon elektrodunun (3) kablo bağlantısını takın.
11. Gidiş ve dönüş bağlantısını brülöre bağlayın.
12. Gidiş ve dönüş bağlantısını klemenslerle sabitleyin.

10.3.2 Eşanjörün değişimi

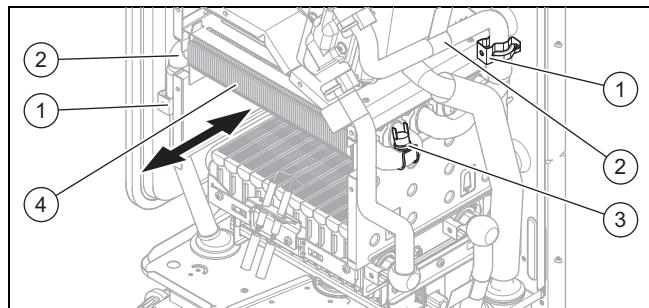

1. Gidiş ve dönüş borusundaki kiskaçları (1) açın.
2. Üstteki gidiş ve dönüş borosunu (2) söküin.
3. Kiskaca bastırarak aşırı ısınma termostatını (3) eşanjörden söküin.
4. Eşanjörü (4) öne doğru çekip çıkarın.
5. Yeni eşanjörü yerleştirin.
6. Tüm contaları değiştirin.
7. Üstteki gidiş ve dönüş borosunu (2) monte edin.
8. Kiskaçları(1) gidiş ve dönüş borularına sabitleyin.
9. Aşırı ısınma termostatını(3) eşanjöre sabitleyin.

10.3.3 Genleşme deposunun değiştirilmesi

1. Ürünü boşaltın. (→ sayfa 22)
2. Ön kapağı söküin. (→ sayfa 9)
3. Isıtma devresi pompasındaki klipsi çıkararak genleşme deposunun hortumunu ısıtma devresi pompasından ayırin.
4. Genleşme tankını yukarı doğru çekip çıkarın.
5. Yeni genleşme deposunu ürüne yerleştirin.
6. Klipsi ısıtma devresi pompasında yerine takarak genleşme tankı hortumunu ısıtma devresi pompasına sabitleyin. Bu esnada yeni bir conta kullanın.
7. Ürünü ve gereklise ısıtma sistemini doldurun ve havasını alın. (→ sayfa 16)

10.3.4 Elektronik kartın değiştirilmesi

1. Elektronik kutusunu açın. (→ sayfa 13)
2. Elektronik karttaki tüm fişleri çekin.
3. Elektronik karttaki klipsleri söküin.
4. Elektronik kartı çıkarın.
5. Yeni elektronik kartı, alttan ve üstten klislere oturacak şekilde monte edin.
6. Bağlantı soketlerini takın.
7. Elektronik kutusunu kapatın. (→ sayfa 13)

10.4 Tamiri tamamlama

1. Yanma hücresi kapağını monte edin. (→ sayfa 9)
2. Yanma odası kapağını monte edin. (→ sayfa 10)
3. Ön kapağı monte edin. (→ sayfa 10)
4. Elektrik beslemesini açın.
5. Ürünü çalıştırın. (→ sayfa 15)
6. Tüm servis vanalarını ve gaz kesme vanasını açın.
7. Ürünü fonksiyon ve sızdırmazlık açısından kontrol edin. (→ sayfa 18)

11 Kontrol ve bakım şartlarına uyulması

- Minimum kontrol ve bakım aralıklarına uyun. Kontrol sonuçlarına bağlı olarak daha erken bakım gerekebilir.
Kontrol ve bakım çalışmaları – Genel bakış (→ sayfa 24)

11.1 Yedek parça temini

Ürünün orijinal parçaları üretici tarafından uyumluluk kontrolü ile sertifikalandırılmıştır. Bakım veya tamir sırasında sertifikalı olmayan veya izin verilmeyen parçaları kullanırsanız, ürün uyumluluğunu ve geçerli standartlara uygunluğunu kaybeder.


Ürüne yönelik sorunsuz ve güvenli bir işletim için üreticinin orijinal yedek parçalarının kullanılmasını öneriyoruz. Mevcut orijinal yedek parçalarla ilgili bilgileri, bu kılavuzun arka yüzünde bulunan iletişim adresinden temin edebilirsiniz.

- Bakım veya tamir sırasında yedek parça kullanımı gerekiyse, sadece ürün için izin verilen yedek parçaları kullanın.

11.2 Temizlik çalışmalarının hazırlanması


- Ürünü geçici olarak devre dışı bırakın (→ sayfa 22).
- Ön kapağı söküн. (→ sayfa 9)
- Yanma odası kapağını sökün. (→ sayfa 9)
- Yanma hücresi kapağını sökün. (→ sayfa 9)
- Elektronik kutusunu aşağı yatırın ve elektronik kutusunu sıçrama suyuna karşı koruyun.

11.2.1 Eşanjörün temizlenmesi

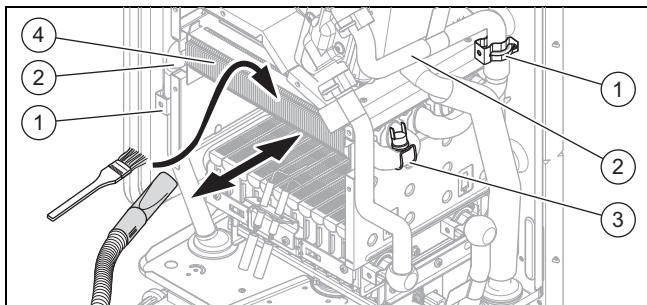


1. Gidiş ve dönüş borusundaki kıskaçları (1) açın.
2. Üstteki gidiş ve dönüş borusunu (2) sökün.
3. Kıskaçla bastırarak aşırı ısınma termostatını (3) eşanjörden sökün.
4. Eşanjörü (4) öne doğru çekip çıkarın.
5. Eşanjörün kanallarını yanma artıklarından temizleyin.
6. Eşanjörü tekrar geri itin.
7. Üstteki gidiş ve dönüş borusunu (2) monte edin.
8. Kıskaçları(1) gidiş ve dönüş borularına sabitleyin.
9. Aşırı ısınma termostatını(3) eşanjöre sabitleyin.

11.2.2 Atık gaz eşanjörünün temizlenmesi

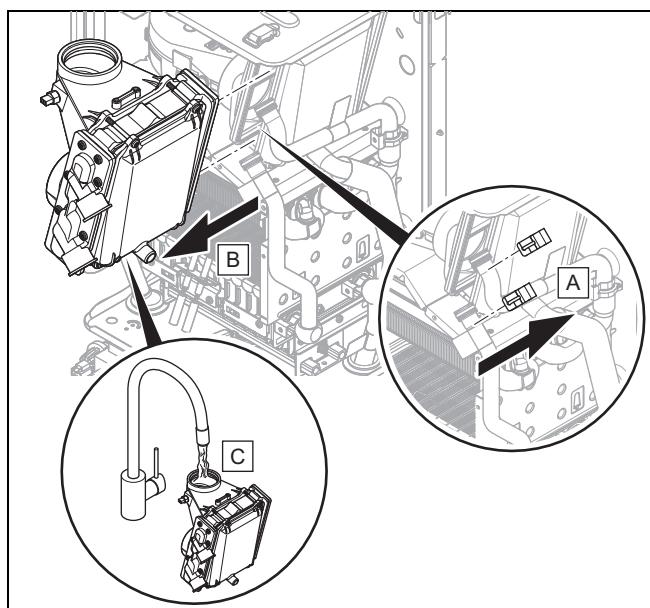

1. Gidiş ve dönüş borusundaki kıskaçları (2) açın.
2. Gidiş ve dönüş borusunu (1) sökün.
3. Atık gaz eşanjörünü (3) öne doğru çekip çıkarın.
4. Atık gaz eşanjörünün kanallarını su ile temizleyin.
5. Atık gaz eşanjörünü tekrar geri itin.
6. Üstteki gidiş ve dönüş borusunu (1) monte edin.
7. Kıskaçları(2) gidiş ve dönüş borularına sabitleyin.

11.2.3 Brülörün temizlenmesi

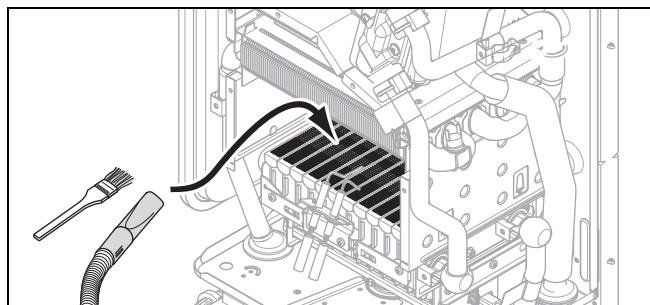

- Brülörü yanma artıklarından temizleyin.

11.2.4 Soğuk su girişindeki süzgeçin temizlenmesi

1. Sıcak su borusundaki rakor bağlantılarını sökerek ürünü sıcak su tarafında boşaltın.
2. Boruyu, rakor bağlantıları dahil, üründen sökün.
3. Süzgeci bir musluğun altında, akış yönünün tersine yıkayın.
4. Boruyu tekrar sabitleyin.
5. Daima yeni contalar kullanın ve tüm elemanları tekrar vidalayın.

12 Ürünün devre dışı bırakılması

11.3 Temizlik çalışmalarının tamamlanması

- ▶ Yanma hücresi kapağını monte edin. (→ sayfa 9)
- ▶ Yanma odası kapağını monte edin. (→ sayfa 10)
- ▶ Elektronik kutusunu yukarı doğru kaldırın.
- ▶ Ön kapağı monte edin. (→ sayfa 10)
- ▶ Gaz kesme vanasını ve kombi ürünlerinde ayrıca soğuk su devresi kapatma vanasını açın.
- ▶ Ürünü çalıştırın. (→ sayfa 15)

11.4 Üründeki suyun boşaltılması

1. Döner düğmeyi tam sola çevirin.
2. Ürünün servis vanalarını kapatın.
3. Gaz kesme vanasını kapatın.
4. Ön kapağı söküń. (→ sayfa 9)
5. Elektronik kutusunu aşağıya doğru yatırın.
6. Boşaltma vanasını açın.
7. Dahili ısıtma devresi pompasındaki otomatik purjör kapığının açık olduğundan emin olun.
8. Üç yollu vana motorunu söküń.
9. Üç yollu vananın pimini, ürün tamamen boşalana kadar orta konuma itin.
10. Üç yollu vananın motorunu sabitleyin.
11. Dahili ısıtma devresi pompasının otomatik purjör kapığını kapatın.
12. Boşaltma vanasını kapatın.
13. Elektronik kutusunu yukarıya doğru kaldırın.
14. Ön kapağı monte edin. (→ sayfa 10)

11.5 Genleşme tankı ön basıncının kontrol edilmesi

1. Servis vanalarını kapatın ve üründeki suyu boşaltın. (→ sayfa 22)
2. Genleşme tankı ön basıncını, tankın ventilinde ölçün.

Koşul: Ön basınç $< 0,1 \text{ MPa} \pm 0,02 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \pm 0,2 \text{ bar}$)

- ▶ Genleşme tankına, ısıtma sisteminin statik yüksekliğine göre azot takviyesi yapın, yoksa hava takviyesi yapın. Boşaltma vanasının takviye sırasında açık olmasını sağlayın.
- 3. Genleşme tankının ventilinden su çıkarsa, genleşme tankını değiştirin.
- 4. Isıtma sistemini doldurun ve havasını alın. (→ sayfa 16)

11.6 Kontrol ve bakım çalışmalarının tamamlanması

1. Gaz bağlantı basıncını (gaz giriş basıncının) kontrol edin. (→ sayfa 17)
2. Ürünü sızdırmazlık bakımından kontrol edin. (→ sayfa 18)
3. Kontrol/bakımı raporlayın.

12 Ürünün devre dışı bırakılması

12.1 Ürünü geçici olarak devre dışı bırakma

- ▶ Döner düğmeyi tam sola çevirin.
 - Ekran söner.
- ▶ Gaz kesme vanasını kapatın.
- ▶ Kombi ürünlerde ayrıca soğuk su devresi kapatma vanasını kapatın.

12.2 Ürünün kapatılması

- ▶ Döner düğmeyi tam sola çevirin.
 - Ekran söner.
- ▶ Ürünü elektrik şebekesinden ayırin.
- ▶ Gaz kesme vanasını kapatın.
- ▶ Kombi ürünlerde ayrıca soğuk su devresi kapatma vanasını kapatın.
- ▶ Ürünü boşaltın. (→ sayfa 22)

13 Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi

Ambalaj atıklarının yok edilmesi

- ▶ Ambalajı usulüne uygun imha edin.
- ▶ Geçerli tüm talimatları dikkate alın.

14 Müşteri hizmetleri

Müşteri iletişim merkezi: 0850 2228989

Internet: <http://www.protherm.com.tr>

Ek

A Servis seviyesi – Genel bakış

Ayar seviyesi	Değerler		Birim	Ayar aralığı, seçim, açıklama	Fabrika ayarı
	Min.	Maks.			
Yetkili servis seviyesi →					
Şifre giriniz	00	99	–	1 (FHW kodu 96)	–
Yetkili servis seviyesi → Programlanabilir parametreler (Kod 11) →					
PP01 Gaz tipi	00	01	–	00 = Doğal gaz	00
PP02 Maksimum yük	00	03	–	00 = % 100 01 = % 90 02 = % 80 03 = % 70	00
PP04 Isıtma sıcaklığı aralığı	00	01	–	00 = 30-80°C (radyatörlü ısıtma) 01 = 30-50 °C (yerden ısıtma)	00
PP06 Oda termostatı	00	01	–	00 = Oda termostati mevcut değil 01 = Oda termostati mevcut	00
PP08 Sıcak su hazırlama/isıtma geçisi	00	01	–	00 = Sıcak su hazırlamasından ısıtmaya hemen geçiş 01 = 45 saniye sonra sıcak su hazırlamasından ısıtmaya geçiş	00
PP11 Ateşleme kapasitesi seçimi	00	04	–	00 = otomatik ateşleme 01 = $0,3 \times L_{azm}$ 02 = $0,4 \times L_{azm}$ 03 = $0,5 \times L_{azm}$ 04 = $0,6 \times L_{azm}$	00
PP12 Ofset değeri (tasarruf konumu)	00	01	–	00 = 0 °C 01 = 5°C	01
PP13 Sıcak su konumu	00	00	–	00 = 71 °C gidiş 01 = Dönüş devresi, ayar değeri +7 °C; gidiş devresi ayar değeri +6 °C	00
PP15 Bekleme süresi AFTC (konfor konumu)	00	05	–	00 = bekleme yok 01 = 1 dakika 02 = 2 dakika 03 = 3 dakika 04 = 4 dakika 05 = 5 dakika	03
PP17 Zaman programlama mantığı	00	01	–	00 = aktif mantıksal değer 0 01 = aktif mantıksal değer 1	00
PP18 Pompası devir sayısı (sadece yüksek verimli pompa için)	00	03	–	Pompaya bağlı.	00
Yetkili servis seviyesi → Bilgi parametresi →					
IF01	00	99	°C	– – = Arıza 00 - 99 = Gidiş suyu sıcaklığı	–
IF02	00	99	°C	– – = Arıza 00 - 99 = Sıcak su sıcaklığı	–
IF03	–	–	l/dk	0 = Debi miktarı (DHW) yeterli değil Güncel değer = Debi miktarı (DHW)	–
IF04	–	–	–	Yazılım	–
IF05	–	–	–	Gaz vanası (modülasyon)	–
IF08	00	99	°C	– – = Arıza 00 - 99 = Geri dönüş sıcaklığı	–

¹ Arıza mesajları varsa son 10 arıza mesajı kaydedilir ve son arıza mesajı görüntülenir.

Ayar seviyesi	Değerler		Birim	Ayar aralığı, seçim, açıklama	Fabrika ayarı
	Min.	Maks.			
IF09	-20	99	°C	-- = Dış sıcaklık sensörü bağlı değil -20 - 99 = Dış sıcaklık sensörü	-
Yetkili servis seviyesi → Arıza mesajları¹ (kod 26) →					
FXX	-	-	-	-	-

¹ Arıza mesajları varsa son 10 arıza mesajı kaydedilir ve son arıza mesajı görüntülenir.

B Kontrol ve bakım çalışmaları – Genel bakış

Aşağıdaki tablo, minimum kontrol ve bakım aralıkları ile ilgili üretici taleplerini listelemektedir. Ulusal talimatlar ve yönergeler daha kısa kontrol ve bakım aralıkları öngöryorsa, bu aralıklara uyun.

No.	Çalışmalar	Kontrol (yıllık)	Bakım (en az her 2 yılda bir)
1	Yanma havası/atık gaz akım borusunun sızdırmazlığını ve doğru sabitlendiğini kontrol edin. Tikali veya hasar görmediğinden ve montaj kılavuzuna uygun olarak doğru monte edildiğinden emin olun.	X	X
2	Ürünün genel durumunu kontrol edin. Üründeki ve yanma hücresindeki kirleri temizleyin.	X	X
3	Görsel olarak tüm ısı hücresinin genel durumunu ve özellikle korozyon, kurum veya başka hasar- lara karşı kontrol edin. Hasarlar görürseniz, bakım gerçekleştirin.	X	X
4	Gaz bağlantı basıncını maksimum ısıl yükte kontrol edin. Gaz bağlantı basıncı doğru aralıktır değilse, bir bakım gerçekleştirin.	X	X
5	Ürünü elektrik şebekesinden ayıran. Elektrikli geçme bağlantılarının ve bağlantıların doğru otur- masını kontrol edin ve gerekirse düzeltin.	X	X
6	Gaz kesme vanasını ve servis vanalarını kapatın.	X	X
7	Üründeki suyu boşaltın (manometreyi izleyin). Genleşme tankı hava basıncını kontrol edin, gerekirse genleşme tankına hava basın (sistem dolum basıncının yak. 0,03 MPa/0,3 bar altında).		X
8	Eşanjörü temizleyin.		X
9	Atık gaz eşanjörünü ve atık gaz eşanjörü yoğunlaşma suyu çıkışını suyla dikkatlice yıkayın, suyun fanın içine girmesini engelleyin. Atık gaz eşanjörünün alt ve üst parçalarını sökerseniz, contayı değiştirin.		X
9	Brülörü hasara karşı kontrol edin ve gerekirse brülörü değiştirin.		X
10	Su miktarı yetersizse veya ayarlanan sıcaklığı ulaşılamazsa ikincil eşanjörü değiştirin (sadece sıcak su hazırlamalı ürün).		X
11	Soğuk su girişindeki süzgeci temizleyin. Kirler artık yeterince temizlenmemiyorsa veya süzgeç hasar görmüşse, süzgeci değiştirin. Bu durumda aqua sensörü de kire ve hasarlara karşı kontrol edin, sensörü temizleyin (basınçlı hava kullanmayın!) ve sensörü hasar durumunda değiştirin.		X
12	Gaz kesme vanasını açın, ürünü tekrar elektrik şebekesine bağlayın ve ürünü çalıştırın.	X	X
13	Küresel vanalarını açın, ürünü/ısitma sistemini 0,1 - 0,2 MPa/1,0 - 2,0 bar'a (ısitma sisteminin statik yüksekliğine göre) doldurun, sistemin/tesisatin havasını alın.		X
14	Ürünü ve ısitma sistemini, sıcak su hazırlama dahil (mevcut ise), deneme amaçlı çalıştırın ve sistemin gerekirse bir kez daha havasını alın.	X	X
15	Görsel olarak ateşleme ve brülör tutumunu kontrol edin.	X	X
16	Ürünü gaz, atık gaz, sıcak su tarafında sizıntırlara karşı kontrol edin, gerekirse bunları giderin.	X	X
17	Yürüttülen kontrol/bakımı raporlayın.	X	X

C Devreye alma kontrol listesi

- Doğal gaz kurulum koşulları**
 - Doğal gaz bağlantısı onay belgesi var mı
 - Isıtma cihazının değiştirilmesi durumu için gaz tedarik şirketinin bir onay belgesi mevcut mu (gaz tedarik şirketi talep ediyorsa)
 - Bir sızdırmazlık testi yürütüldü mü (sızıntı arama spreyi ile)
- Isıtma cihazı kurulum koşulları**
 - Gaz besleme şirketi eğer ısıtma cihazının bir balkona monte edilmesine izin veriyorsa: Bu durumda ısıtma cihazı kapalı bir dolaba monte edildi mi
 - Kapalı dolaba montaj durumunda: Üstten ve alttan yeterince havalandırma mevcut mu
 - Kapalı dolaba montaj durumunda: Asgari mesafelere uyuldu mu: Yandan 10 cm, öne doğru 3 cm
 - Montaj yerini kontrol edin: Ürün soba, fırın veya radyatör gibi ısı üreticilerinin üzerine gelecek biçimde monte edilemez
- Isıtma sistemi kurulum koşulları**
 - Sistem basıncı yeterli mi
 - Dönüş devresine, boru çapına uygun bir filtre monte edilmiş mi (boru çapı, bkz. Teknik Veriler)
 - Filtrenin önüne, boru çapına uygun bir kapatma vanası monte edilmiş mi (boru çapı, bkz. Teknik Veriler)
 - Soğuk su girişine, gidiş devresine ve dönüş devresine kapatma vanaları monte edilmiş mi
 - Hortuma bir emniyet vanası monte edilmiş mi ve atık su hattına bağlanmış mı
 - Isıtma sistemine bir boşaltma vanası monte edilmiş mi
- Sıcak su devresi**
 - Soğuk su girişine bir pislik filtersi monte edilmiş mi
 - Pislik filtersinin önüne bir 1/2" kapatma vanası monte edilmiş mi
 - Sadece soğuk su girişine mi, yoksa hem soğuk su girişine hem de sıcak su çıkışına mı kapatma vanası monte edilmiş



Bilgi

Soğuk su girişine bir kapatma vanası monte edilmiş ise sadece sıcak su çıkışına ek bir kapatma vanası takılması gereklidir

Gerekli olmayan bağlantıları kör tapalarla kapatın.

Besleme basıncı ≥ 8 bar ise bir basınç regleri kullanın.

- Yanma havası/atık gaz sistemine ilişkin talepler**
 - Atık gaz hattının ağızı dış alanda mı (ağız yalitim, havalandırma veya bina aydınlatması alanında olamaz)
 - Ağızın pencere'lere, duvarlara vb. olan mesafesi yeterli mi (bkz. Ek)
 - Orijinal Protherm Yanma Havası/Atık Gaz Akım Borusu uzatmalarının montajı için orijinal Protherm aksesuarları kullanıldı mı
 - Tüm şaft ağızları için asgari mesafelere uyuldu mu (bkz. Ek)
 - Atık gaz borusu dışarı doğru %2 artan eğimle döşenmiş mi
 - Atık gaz hattının ağızı bir balkonun dışında mı (bkz. Ek)



Bilgi

Hermetik olarak yalıtılmış atık gaz hattı ile bir duvar arasındaki mesafe 20 cm'den fazla olamaz.

- Yoğunlaşma suyu gideri bağlantısı**
 - Isıtma cihazının yoğunlaşma suyu gideri hattı bir sifon üzerinden atık su hattına bağlanmış mı (yoğunlaşma suyu gideri hattı kapalı bir su tahliye sistemine bağlı olmalıdır)
 - Sifon suyla doldurulmuş mu
 - Yoğunlaşma suyu gideri hattı usulüne uygun biçimde atık su hattına bağlanarak işletmecinin derisi veya diğer hassas vücut organları ile temas etmesi engellenmiş mi
- Elektrik kurulumu**
 - Isıtma cihazına 50 cm mesafede bir koruma kontağı prizi var mı veya 4 Amperlik güvence sağlayan bir devre koruma şalteri monte edilmiş mi

**Bilgi**

Topraklama prizi veya devre koruma şalteri ısıtma cihazının altında olamaz.
Isıtma cihazı bir uzatma kablosuyla bağlanamaz.

- Topraklama bağlantısı olmayan yerlerde: Toprak hattı ve nötr hat birbirine bağlanamaz. Böylece durumlarda bir topraklama kablosu döşenmiş mi
- Kaçak akım koruma şalterli binalarda kurulum: Kaçak akım koruma şalterinin fonksiyonu kurulum sırasında kontrol edildi mi

 Oda termostatı bağlantısı

- Kablo ile bağlı oda termostatı ile ısıtma cihazı arasında bir kablo ($2 \times 0,5 \text{ mm}$) döşendi mi (Oda termostatı Protherm servisi tarafından bağlanmalıdır)
- Oda termostatının montajı ve termostat kablosunun döşenmesi Protherm montaj kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak yapıldı mı (Kablolar Protherm servisi tarafından bağlanmalıdır)

D Arıza mesajları – Genel bakış


Arıza kodu	Anlamı	Nedeni
F01	Aşırı ısınma	Limit termostat veya aşırı ısınma termostatı, sirkülasyonu kesintiye uğratıyor. (RESET) İşı eşanjöründeki atık gaz sıcaklık sensörü arızalı.
F02	NTC arızası (sıcak su)	Sıcak su sıcaklığı izin verilen aralığın dışında.
F03	NTC arızası (gidiş devresi)	Kablo bağlantıları arızalı/hatalı.
F04	Ateşleme arızası	Gaz ayarları hatalı. (RESET)
F05	Presostat hatalı	25 saniye boyunca hava sirkülasyonu gerçekleştiriyor. 3 yolu on/off vana mekanik olarak bloke edildi.
F06	NTC arızası (dönüş devresi)	Kablo bağlantıları arızalı/hatalı.
F07	Gaz vanası hatalı	Kumanda arızası (RESET)
F08	NTC sensörü (dönüş devresi) aşırı ısınmış	Dönüş devresi sıcaklığı çok yüksek.
F09	Presostat hatalı	Presostat 15 saniye boyunca kapalı kaldığında (işletimde olmadığındaysa), fan durur (arıza mesajı oluşturulur.). Presostat yeniden açıldığında (işletimde olduğunda), normal çalışma konumu otomatik olarak başlatılır.
F10	Tesisat basıncı doğru değil	Isıtma devresi pompası bloke oluyor, ısıtma devresi pompası gücü az, üründe hava var, gidiş ve dönüş NTC karışmış.
F11	Sıcak su sıcaklık genliği çok yüksek (isıtma konumu)	Isıtma devresi pompası bloke oldu, ısıtma devresi pompası gücü az, üründe hava, tesisat basıncı çok düşük, çekvalf bloke olmuş/yanlış takılı.
F12	Şebeke gerilimi çok düşük	İsteğe bağlı atık gaz emniyet termostatı (emniyet termostatı) geçme bağlantısı kesik, kablo demetinde kesinti.
F13	NTC sensörleri yanlış bağlanmış veya hiç bağlanmamış	Gaz armatürü adım motoru bağlı değil, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak takılmamış, kablo demetinde kesinti, gaz armatürü adım motoru arızalı, elektronik arızalı.
F14	Ateşleme bloke oluyor	Ateşleme sinyali önceden tanımlanan zaman aralığının 5 saniye dışında. (RESET)
F15	Alev devre dışı, ateşleme bloke oluyor	Alev 10 saniye için devre dışı kalırsa, ateşleme bloke edilir. (RESET)

E Arıza giderme – Genel bakış

Arıza	Nedeni	Tedbir	
Ürün devre dışı, ateşleme yapmıyor veya ekrandaki Stand-by simbolü yanmıyor.	Isıtma devresi pompaşı ve/veya fan devre dışı.	Ürünün elektrik beslemesi kesik. Gerilim 180 V'tan düşük. Tesisat basıncı çok düşük. Basınç sensörü arızalı. Aşırı ısınma termostatı arızalı. Elektronik kart arızalı. Debi sensörü arızalı. Sıcak su ihtiyacında su basıncı çok düşük.	Elektrik bağlantısını ve sigortaları kontrol edin. Regülatör kullanın. Tesisat basıncını kontrol edin ve gerekirse su ilave edin. Bağlantı parçaları arasındaki direnci ölçün ve gerekirse sensörü değiştirin. Aşırı ısınma termostatını değiştirin. Elektronik kartı değiştirin. Sensörü değiştirin. Partikül filtersini kire karşı kontrol edin.
	Isıtma devresi pompaşı /veya fan devrede.	Fan veya fanın kablosu arızalı. Hava basınç sensörü arızalı. Hava basınç sensörünün hortumu bağlı değil. Ateşleme elektrodu bağlantıları yanlış.	Fanın elektrik beslemesini kontrol edin ve gerekirse hatalı bileşeni değiştirin. Hava basınç sensörünü değiştirin ve elektrik bağlantılarını kontrol edin. Hortumu yeniden bağlayın ya da gerekirse hortumu değiştirin. Bağlantıları düzeltin.
Ürün devre dışı, arıza mesajı yanıp sönmüyor. – Ateşleme elektrodu ateşleme yapmıyor, brülör kapalı.		Yakıt ürüne ulaşmıyor veya gaz giriş basıncı çok düşük. İyonizasyon elektrodu yanlış konumlandırılmış. Elektronik kart bağlantısı arızalı. Gaz vanasının kablo bağlantısı arızalı. Gaz giriş basıncı yeterli olduğu halde gazın ürüne geliş debisi yetersiz. İyonizasyon elektrodu veya kablo bağlantısı arızalı. Sıcak su seviyesi çok düşük. Isıtma devresi pompası hasarlı.	Gaz giriş basıncını ve yakıt girişini kontrol edin. İyonizasyon elektrodunun pozisyonunu ve gaz giriş basıncını kontrol edin. Elektronik kartın kablo bağlantısını kontrol edin ve gerekirse kablo bağlantısını değiştirin. Gaz vanasının kablo bağlantısını kontrol edin ve gerekirse kablo bağlantısını değiştirin. Gaz hattını kontrol edin. Kablo bağlantısının/iyonizasyon elektrodunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse arızalı bileşeni değiştirin. Partikül filtersini kire karşı kontrol edin. Isıtma devresi pompasının işlevselliğini kontrol edin. Partikül filtersini kire karşı kontrol edin.
Ürün çalışmıyor, arıza bildirimi yok ve ekran kapalı.		Elektronik kart arızalı. Elektronik kart üzerindeki sigorta arızalı. Kablo bağlantıları arızalı.	Elektronik kartı kontrol edin ve gerekirse elektronik kartı değiştirin. Sigortayı değiştirin. Kablo bağlantılarını değiştirin.
Sıcak su debisi yeterli değil		Su seviyesi çok yüksek. Gaz basıncı yetersiz. Birincil veya ikincil eşanjörde kireç. Üç yollu vana veya hidroboğun kamçı diski arızalı. Debimetre sensörü (DHW) arızalı veya hidroblok türbininde arıza var. Sıcaklık sensörleri arızalı veya temas yüzeyinde tortu birikintisi var.	Debi sınırlayıcıyı kontrol edin. Gaz girişindeki ve modülasyon bobinindeki kablo bağlantılarını kontrol edin. İlgili eşanjördeki kireci temizleyin veya eşanjörü değiştirin. Sıcak su almada isıtma gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edin. Debimetre sensörünü (DHW) kontrol edin ve gerekirse debimetre sensörünü (DHW) değiştirin. Türbini kire karşı kontrol edin. Sıcaklık sensörlerini kontrol edin.

Arıza	Nedeni	Tedbir
Sıcak su ısıtılmıyor.	Sıcak su seviyesi çok düşük. Su basıncı yeterli değil.	Ürünün, ısıtma konumu kapalı iken yete-rince su çekip çekmediğini kontrol edin. Debimetre sensörünü (DHW) ve su basın-cını kontrol edin.
	Üç yollu vana veya hidrobloğun kamçı diskii arızalı.	Çekme işlemi sırasında ısıtma sistemini kontrol edin.
	Debimetre sensörü (DHW) arızalı veya hidroblock türbininde arıza var.	Debimetre sensörünü (DHW) kontrol edin ve gerekirse debimetre sensörünü (DHW) değiştirin. Türbini kire karşı kontrol edin.
	Sıcaklık sensörleri arızalı veya temas yüzeyinde tortu birikintisi var.	Sıcaklık sensörlerini kontrol edin.
Ürün, kısa sürede termostat yapıyor.	Isıtma sisteminde hava var.	Isıtma sisteminin havasını alın. Hava purjörünün tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Purjör kapağını gevşetin.
	Isıtma sistemi kirler nedeniyle tikanmış.	Isıtma sistemini kir bakımından kontrol edin ve gerekirse ısıtma sistemini temizleyin.
	Isıtma devresi pompası arızalı.	Isıtma devresi pompasını değiştirin.
	Az miktarda ısı kaybı söz konusu.	Gaz vanası basıncını düşürün veya tesisat kapasitesi potansiyometresini ısı kaybına uygun olarak kısın.
Emniyet ventili sızdırıyor.	Tesisat basıncı 0,03 Mpa'nın üzerinde (3 bar).	Tesisat basıncını düşürün.
	Genleşme tankındaki havanın azalması veya diyaframda çatlak var.	Genleşme tankını kontrol edin ve arızayı giderin.
	Emniyet ventili arızalı.	Emniyet ventilini değiştirin.
	Isıtma suyunun hacmi 150 litreden fazla.	İlave bir genleşme tankı monte edin.
	Basınç sensörü arızalı.	Manometreyi değiştirin.

F Devre bağlantı şeması

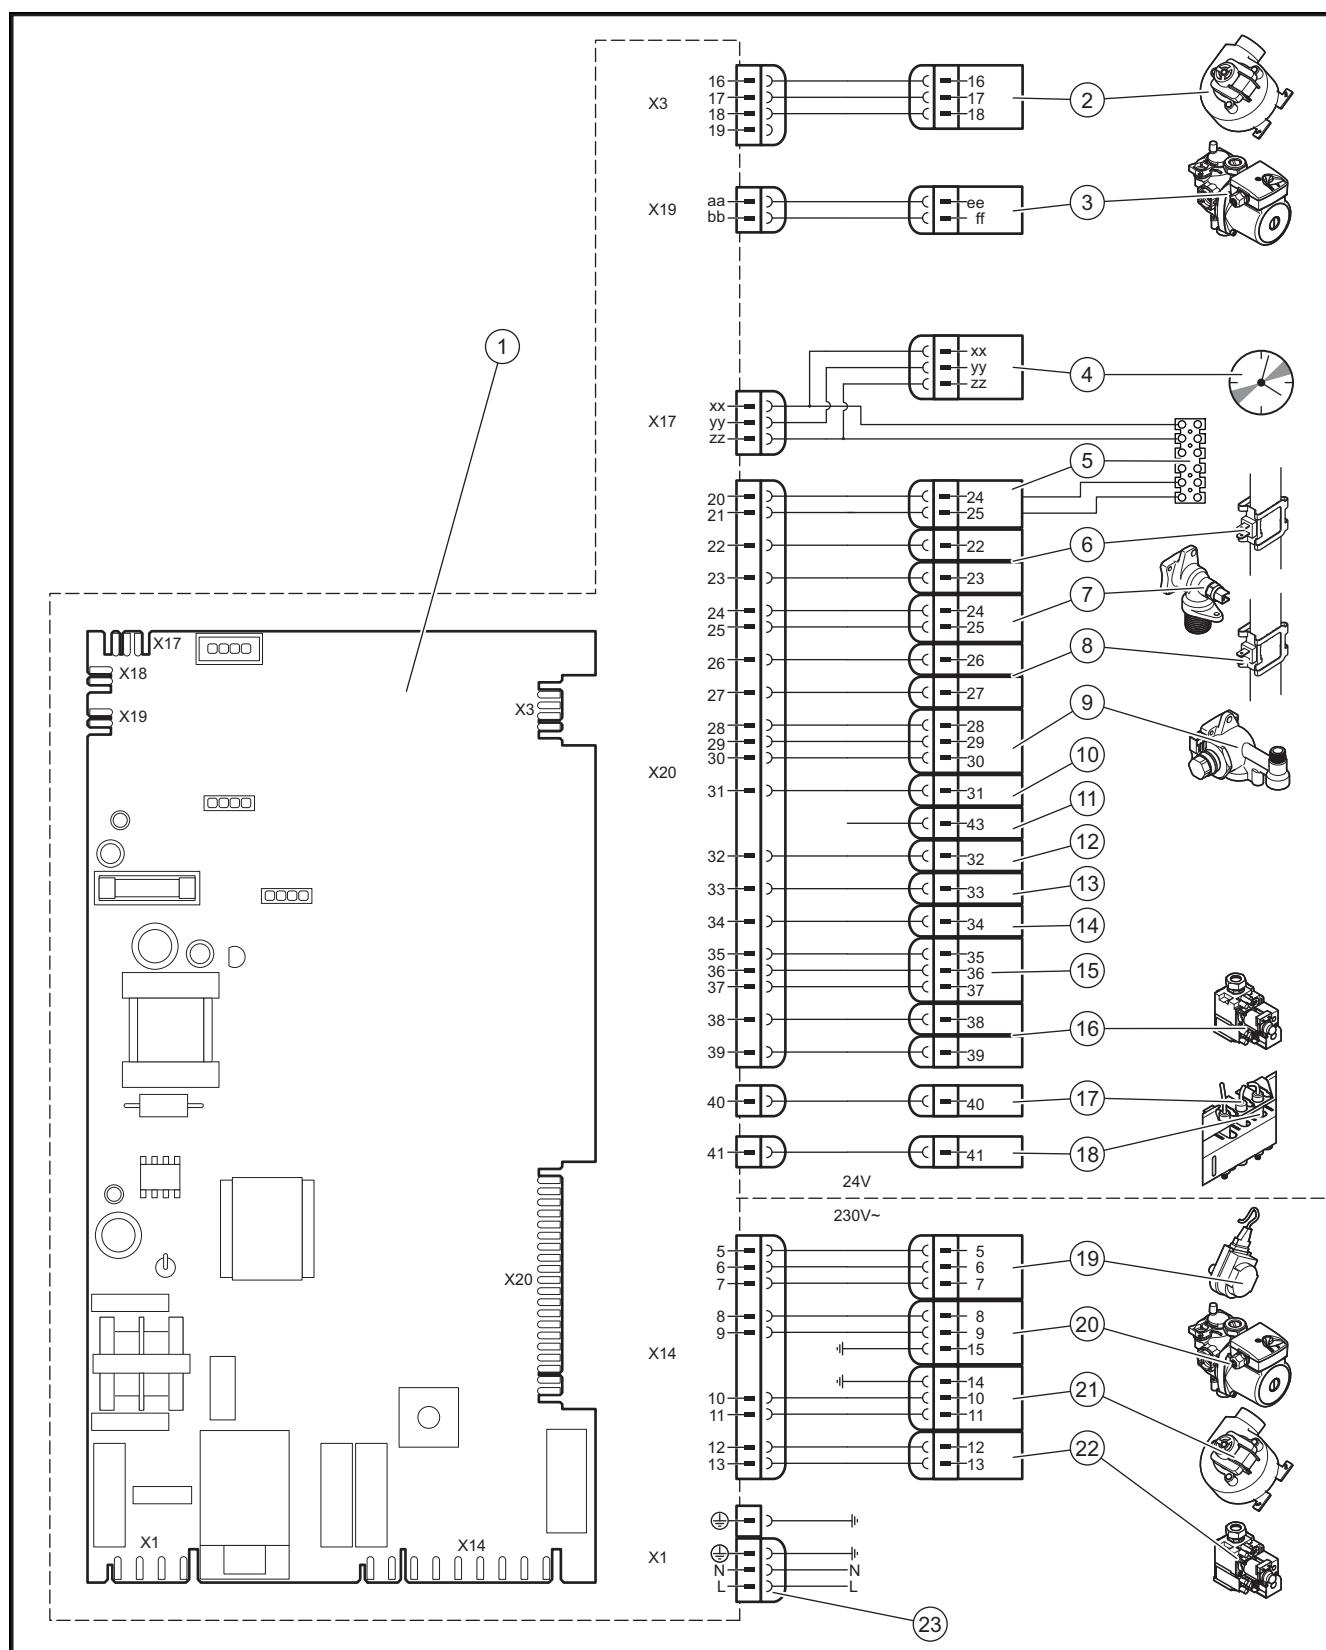

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Ürün elektronik kartı | 6 | Dönüş devresi sıcaklık sensörü |
| 2 | Fandaki devir sinyali | 7 | Sıcak su sıcaklık sensörü |
| 3 | Pompa (Frekans kontrollü modülasyon) | 8 | Gidiş sıcaklık sensörü |
| 4 | Program saatı (opsiyonel) | 9 | Debimetre (DHW) |
| 5 | Oda termostatı/Şase bağlantısı/24 V | 10 | Aşırı ısınma termostatı + Atık gaz sıcaklık sensörü |

11	Ateşleme elektrodu için topraklama	18	İyonizasyon elektrodu
12	Aşırı ısınma termostatı	19	Üç yollu vana
13	Hava basınç sensörü	20	Isıtma pompası
14	Hava basınç sensörü	21	Fan
15	Su basıncı şalteri	22	Gaz vanası
16	Gaz armatürü	23	Elektrik beslemesi
17	Ateşleme elektrodu		

G Teknik veriler

Teknik veriler – Genel

	Gepard Condens 20 KTV-FC/3 (H-TR)	Gepard Condens 24 KTV-FC/3 (H-TR)
Isıtma gücü (min./maks.)	12,5 ... 19,2 kW	12,3 ... 23,184 kW
Isıl yük (min./maks.)	13 ... 20 kW	13 ... 24 kW
Gazlı cihaz kategorisi	I _{2H}	I _{2H}
Cihazın gaz bağlantısı çapı	G 3/4 inç	G 3/4 inç
Cihazın kalorifer gidiş/dönüş bağlantı çapı	G 3/4 inç	G 3/4 inç
Emniyet ventili bağlantı borusu (asg.)	15 mm	15 mm
Yanma havası/atık gaz bağlantısı (Konsantrik)	60/100 mm	60/100 mm
Yanma havası/atık gaz bağlantısı (ayırılmış)	80/80 mm	80/80 mm
Yanma havası/atık gaz bağlantısı (konsantrik)	80/125 mm	80/125 mm
Cihaz gaz bağlantı basıncı (G20)	2 kPa (20 mbar)	2 kPa (20 mbar)
Gaz tüketimi	2,3 m ³ /sa	2,487 m ³ /sa
Cihaz yapı tipi	B22, B22P, C12, C32, C42, C82	B22, B22P, C12, C32, C42, C82
Nominal verim (tam yük)	% 96,4	% 96,6
Nominal verim (kısmi yük, % 30)	% 100,6	% 100,9
Nominal verim derecesi (50-30)	% 101,7	% 102,0
NOx sınıfı	6	6
Cihaz ölçüsü, genişlik	410 mm	410 mm
Cihaz ölçüsü, yükseklik	700 mm	700 mm
Cihaz ölçüsü, derinlik	295 mm	295 mm
Net ağırlık	33 kg	33 kg
Atık gaz sıcaklığı (80/60 °C anma ısı yükünde)	67 °C	67 °C
Atık gaz sıcaklığı (Anma ısı yükü 50/30 °C)	51 °C	51 °C
CO miktarı (80/60 °C anma ısı yükünde)	97 ppm	97 ppm
CO₂ miktarı (80/60 °C anma ısı yükünde)	% 7,03	% 6,95

Teknik veriler – Isıtma

	Gepard Condens 20 KTV-FC/3 (H-TR)	Gepard Condens 24 KTV-FC/3 (H-TR)
Maksimum gidiş sıcaklığı	80 °C	80 °C
Maks. gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C
Tesisat basıncı	0,03 ... 0,3 MPa (0,30 ... 3,0 bar)	0,03 ... 0,3 MPa (0,30 ... 3,0 bar)
Maks. su hacmi (75°C'de)	140 l	140 l
Genleşme tankı (hacim)	7 l	7 l

Teknik veriler – Elektrik

	Gepard Condens 20 KTV-FC/3 (H-TR)	Gepard Condens 24 KTV-FC/3 (H-TR)
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dahili sigorta (gecikmeli)	2 A	2 A
Maks. elektrik tüketimi	100 W ± %10	100 W ± %10
Koruma türü	IP X4 D	IP X4 D
Kontrol işareteti / Kayıt No.	CE 0476CQ0908	CE 0476CQ0908

Teknik veriler – Kullanım suyu konumu

	Gepard Condens 20 KTV-FC/3 (H-TR)	Gepard Condens 24 KTV-FC/3 (H-TR)
Min. su miktarı	2,5 l/dk	2,5 l/dk
Sıcak kullanım suyu debisi ($\Delta T = 30$ K'da)	10 l/dk	12 l/dk
Tesisat basıncı	0,025 ... 0,8 MPa (0,250 ... 8,0 bar)	0,025 ... 0,8 MPa (0,250 ... 8,0 bar)
Sıcak su - Sıcaklık ayar aralığı	35 ... 64 °C	35 ... 64 °C
Atık gaz sıcaklığı (sıcak su konumunda)	≤ 67 °C	≤ 67 °C

Teknik veriler – Isıtma yükü gaz ayar değerleri


Gepard Condens 20 KTV-FC/3 (H-TR)	Gepard Condens 24 KTV-FC/3 (H-TR)
Doğalgaz (G20)	Doğalgaz (G20)
0,66 ... 1,59 kPa (6,60 ... 15,90 mbar)	0,42 ... 1,52 kPa (4,20 ... 15,20 mbar)

Teknik veriler – Brülör memeleri

Gepard Condens 20 KTV-FC/3 (H-TR)	Gepard Condens 24 KTV-FC/3 (H-TR)
0,80 mm	0,80 ... 0,82 mm

H Yanma havası/atık gaz sistemi

H.1 Yanma havası/atık gaz sistemi için minimum mesafeler

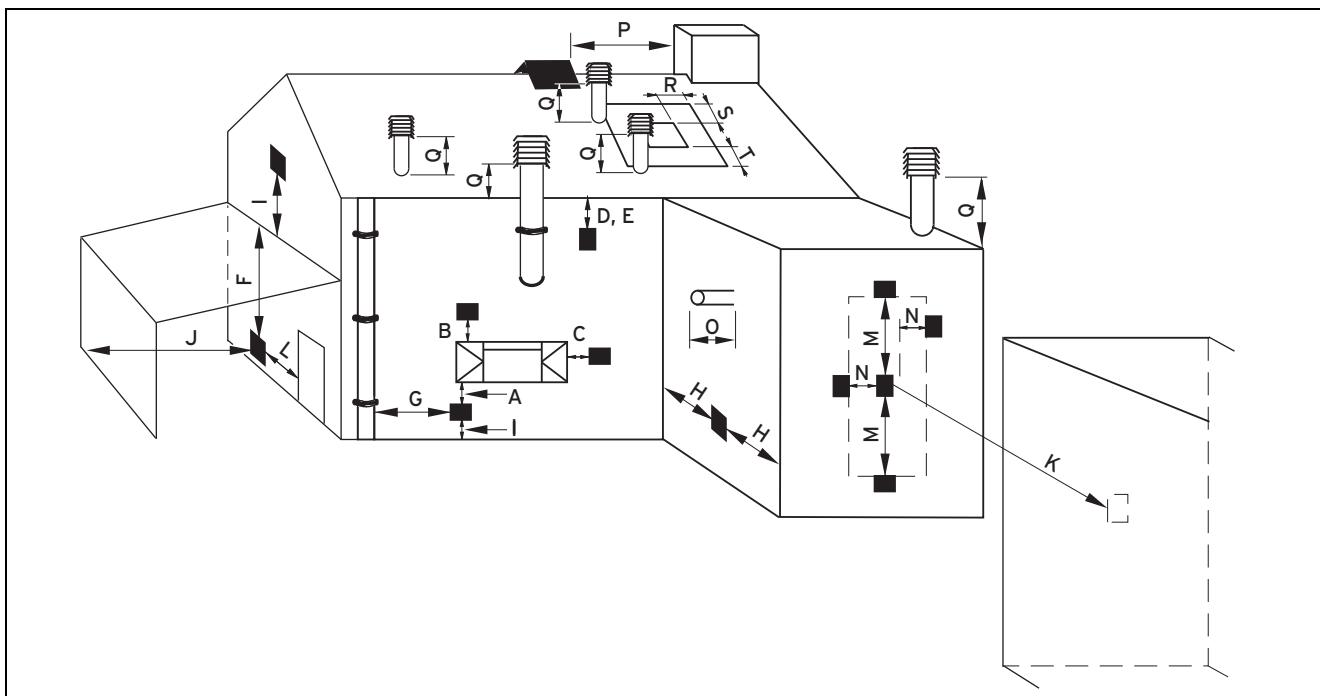

	Montaj yeri	Asgari ölçüler
A	Açılabilen bir açılığın, havalandırma menfezlerinin, pencerelerin vs. doğrudan altında	300 mm
B	Açılabilen bir açılığın, havalandırma menfezlerinin, pencerelerin vs. üzerinde	300 mm
C	Açılabilen bir açılığın, havalandırma menfezlerinin, pencerelerin vs. yatay hızasında.	300 mm
D	Sıcaklığa karşı duyarlı bina bölümlerinin altında, örn. plastik çatı olukları, düşey borular veya atık su boruları	75 mm
E	Yağmur suyu oluklarının altında	200 mm
F	Balkonların veya arabalar için üstü kapalı park yeri çatılarının altında	200 mm
G	Dikey atık su borularından veya düşey borulardan	150 mm
H	Dış ve iç köşelerden	200 mm
I	Zemin, çatı veya balkon üzerinde	300 mm
J	Bir uç parçası karşısındaki bir yüzeyden	600 mm
K	Bir uç parçası karşısındaki bir uç parçasından	1200 mm
L	Konuta açılan üstü kapalı bir park yerinin açılığından (örn. kapı, pencere)	1200 mm
M	Aynı duvardaki bir son parçadan dikey	1500 mm
N	Aynı duvardaki bir son parçadan yatay	300 mm
O	Uç parçasının monte edildiği duvardan	0 mm
P	Çatı üzerindeki dikey bir yapıdan	N/A
Q	Çatı yüzeyinin üzerinde	300 mm
R	Meyilli veya düz çatılarda bitişik pencerelerden yatay	600 mm
S	Meyilli veya düz çatılarda bitişik pencerelerin üzerinde	600 mm
T	Meyilli veya düz çatılarda bitişik pencerelerin altında	2000 mm

Dizin

A	
Ağırlık	9
Alet	4
Amacına uygun kullanım	3
Ambalaj atıklarının yok edilmesi	22
Arıza hafızasının çağrılması	19
Arıza hafızasının silinmesi	19
Arıza kodları	19
Arıza mesajları	19
Atık gaz eşanjörü	21
Atık gaz kokusu	4
Atık gaz yolu	4
Atıkların yok edilmesi, ambalaj	22
B	
Bakım çalışmaları	21, 24
Bakım çalışmalarının tamamlanması	22
Brülörün değiştirilmesi	20
Brülörün temizlenmesi	21
C	
CE işaretlemesi	7
D	
Değiştirme, genleşme tankı	20
Devre dışı bırakma, geçici	22
Dokümanlar	6
Donma	4
E	
Elektrik	4
Elektrik beslemesi	14
Elektrik kurulumu	13
Elektronik kartın değiştirilmesi	20
Elektronik kutusunun açılması	13
Elektronik kutusunun kapatılması	13
Emniyet donanımı	4
Eşanjörün değişimi	20
Eşanjörün temizlenmesi	21
G	
Gaz ayarının kontrol edilmesi	16
Gaz bağlantısının yapılması	11
Gaz cinsi	11
Gaz kokusu	3
Geçerlilik, kılavuz	6
Genleşme tankı ön basıncının kontrol edilmesi	22
Genleşme tankının değiştirilmesi	20
Gerilim	4
Gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması	16
H	
Hazırlama, tamir	20
I	
Isıl yük kontrolü	17–18
Isıl yük, maksimum	17
Isıl yük, minimum	18
Isıtma devresi dönüş hattının montajı	11
Isıtma devresi gidiş hattının montajı	11
Isıtma konumunun kontrolü	18
Isıtma sisteminin doldurulması	16
Isıtma sisteminin havasının alınması	16
K	
Kablo bağlantı	13
Kalorifer suyunun hazırlanması	15
Kapatma	22
Kapatma düzeneği	22
Kireçlenme	11
Kontrol çalışmaları	21, 24
Kontrol çalışmalarının tamamlanması	22
Korozyon	5
Kullanım konsepti	14
M	
Minimum mesafe	8
Montaj	10
Montaj yeri	4–5
N	
Nakliye	3
Nitelik	3
O	
Oda termostatının bağlanması	14
Ortam havasına bağlı işletim	4
Ön kapağın montajı	10
Ön kapağın sökülmesi	9
Ön kapak, kapalı	4
P	
Parametre menüsünden çıkış	18
Parametre menüsünün açılması	18
Parametrelerin açılması	18
Parametrelerin ayarlanması	18
Pompa basma yüksekliği, pompa	19
Pompa, Basma yüksekliği	19
Pompanın ayarlanması	19
S	
Sıcak su bağlantısı	11
Sıcak su devresi havasının alınması	16
Sıcak su devresinin doldurulması	16
Sıcak su sıcaklığının ayarlanması	16
Sınır değeri ayarlama	19
Sıvı gaz	11
Sızdırmazlık	18
Soğuk su bağlantısı	11
Süzgeçin temizlenmesi	21
Ş	
Şebeke bağlantısı	14
Şema	4
T	
Tahliye borusu, emniyet ventili	12
Talimatlar	5
Tamamlama, tamir	20
Tamiri tamamlama	20
Tamirin hazırlanması	20
Tasarruf konumu, sınır değeri	19
Teslim, kullanıcı	19
U	
Üründeki suyun boşaltılması	22
Ürünü açma	15
Ürünün ambalajından çıkarılması	7
Ürünün kapatılması	22
Y	
Yanma havası beslemesi	4
Yanma havası/Atık gaz akım borusu	12
montajı	12
Yanma havası/Atık gaz akım borusu cihaz bağlantı parçası	12
Yanma havası/Atık gaz akım borusu, monte edilmiş	4

Dizin

Yanma hücresi kapağının montajı.....	9
Yanma hücresi kapağının sökülmesi.....	9
Yanma odası kapağının montajı.....	10
Yanma odası kapağının sökülmesi	9
Yedek parçalar	21
Yetkili servis	3
Yetkili servis seviyesinin açılması	14
Youşma suyu hattı.....	11
Youşma suyu sifonu	11

Yayınlayan/üretici


Protherm Production s.r.o.

Jurkovičova 45 – Skalica – 90901

Tel. 034 6966101 – Fax 034 6966111

Zákaznícka linka 034 6966166

www.protherm.sk



0020281181_01

0020281181_01 – 06.12.2019

tedarikçi

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No: 1/4 – 34758 / Ataşehir – İstanbul

Tel. 0216 558 8000 – Faks 0216 462 2622

Müşteri iletişim merkezi 0850 2228989

protherm@protherm.com.tr – www.protherm.com.tr

© Bu kılavuzun veya kısımlarının, telif hakları korunmaktadır ve sadece üreticinin yazılı onayı ile çoğaltılabılır
veya dağıtılabılır.

Değişiklik yapma hakkı saklıdır.